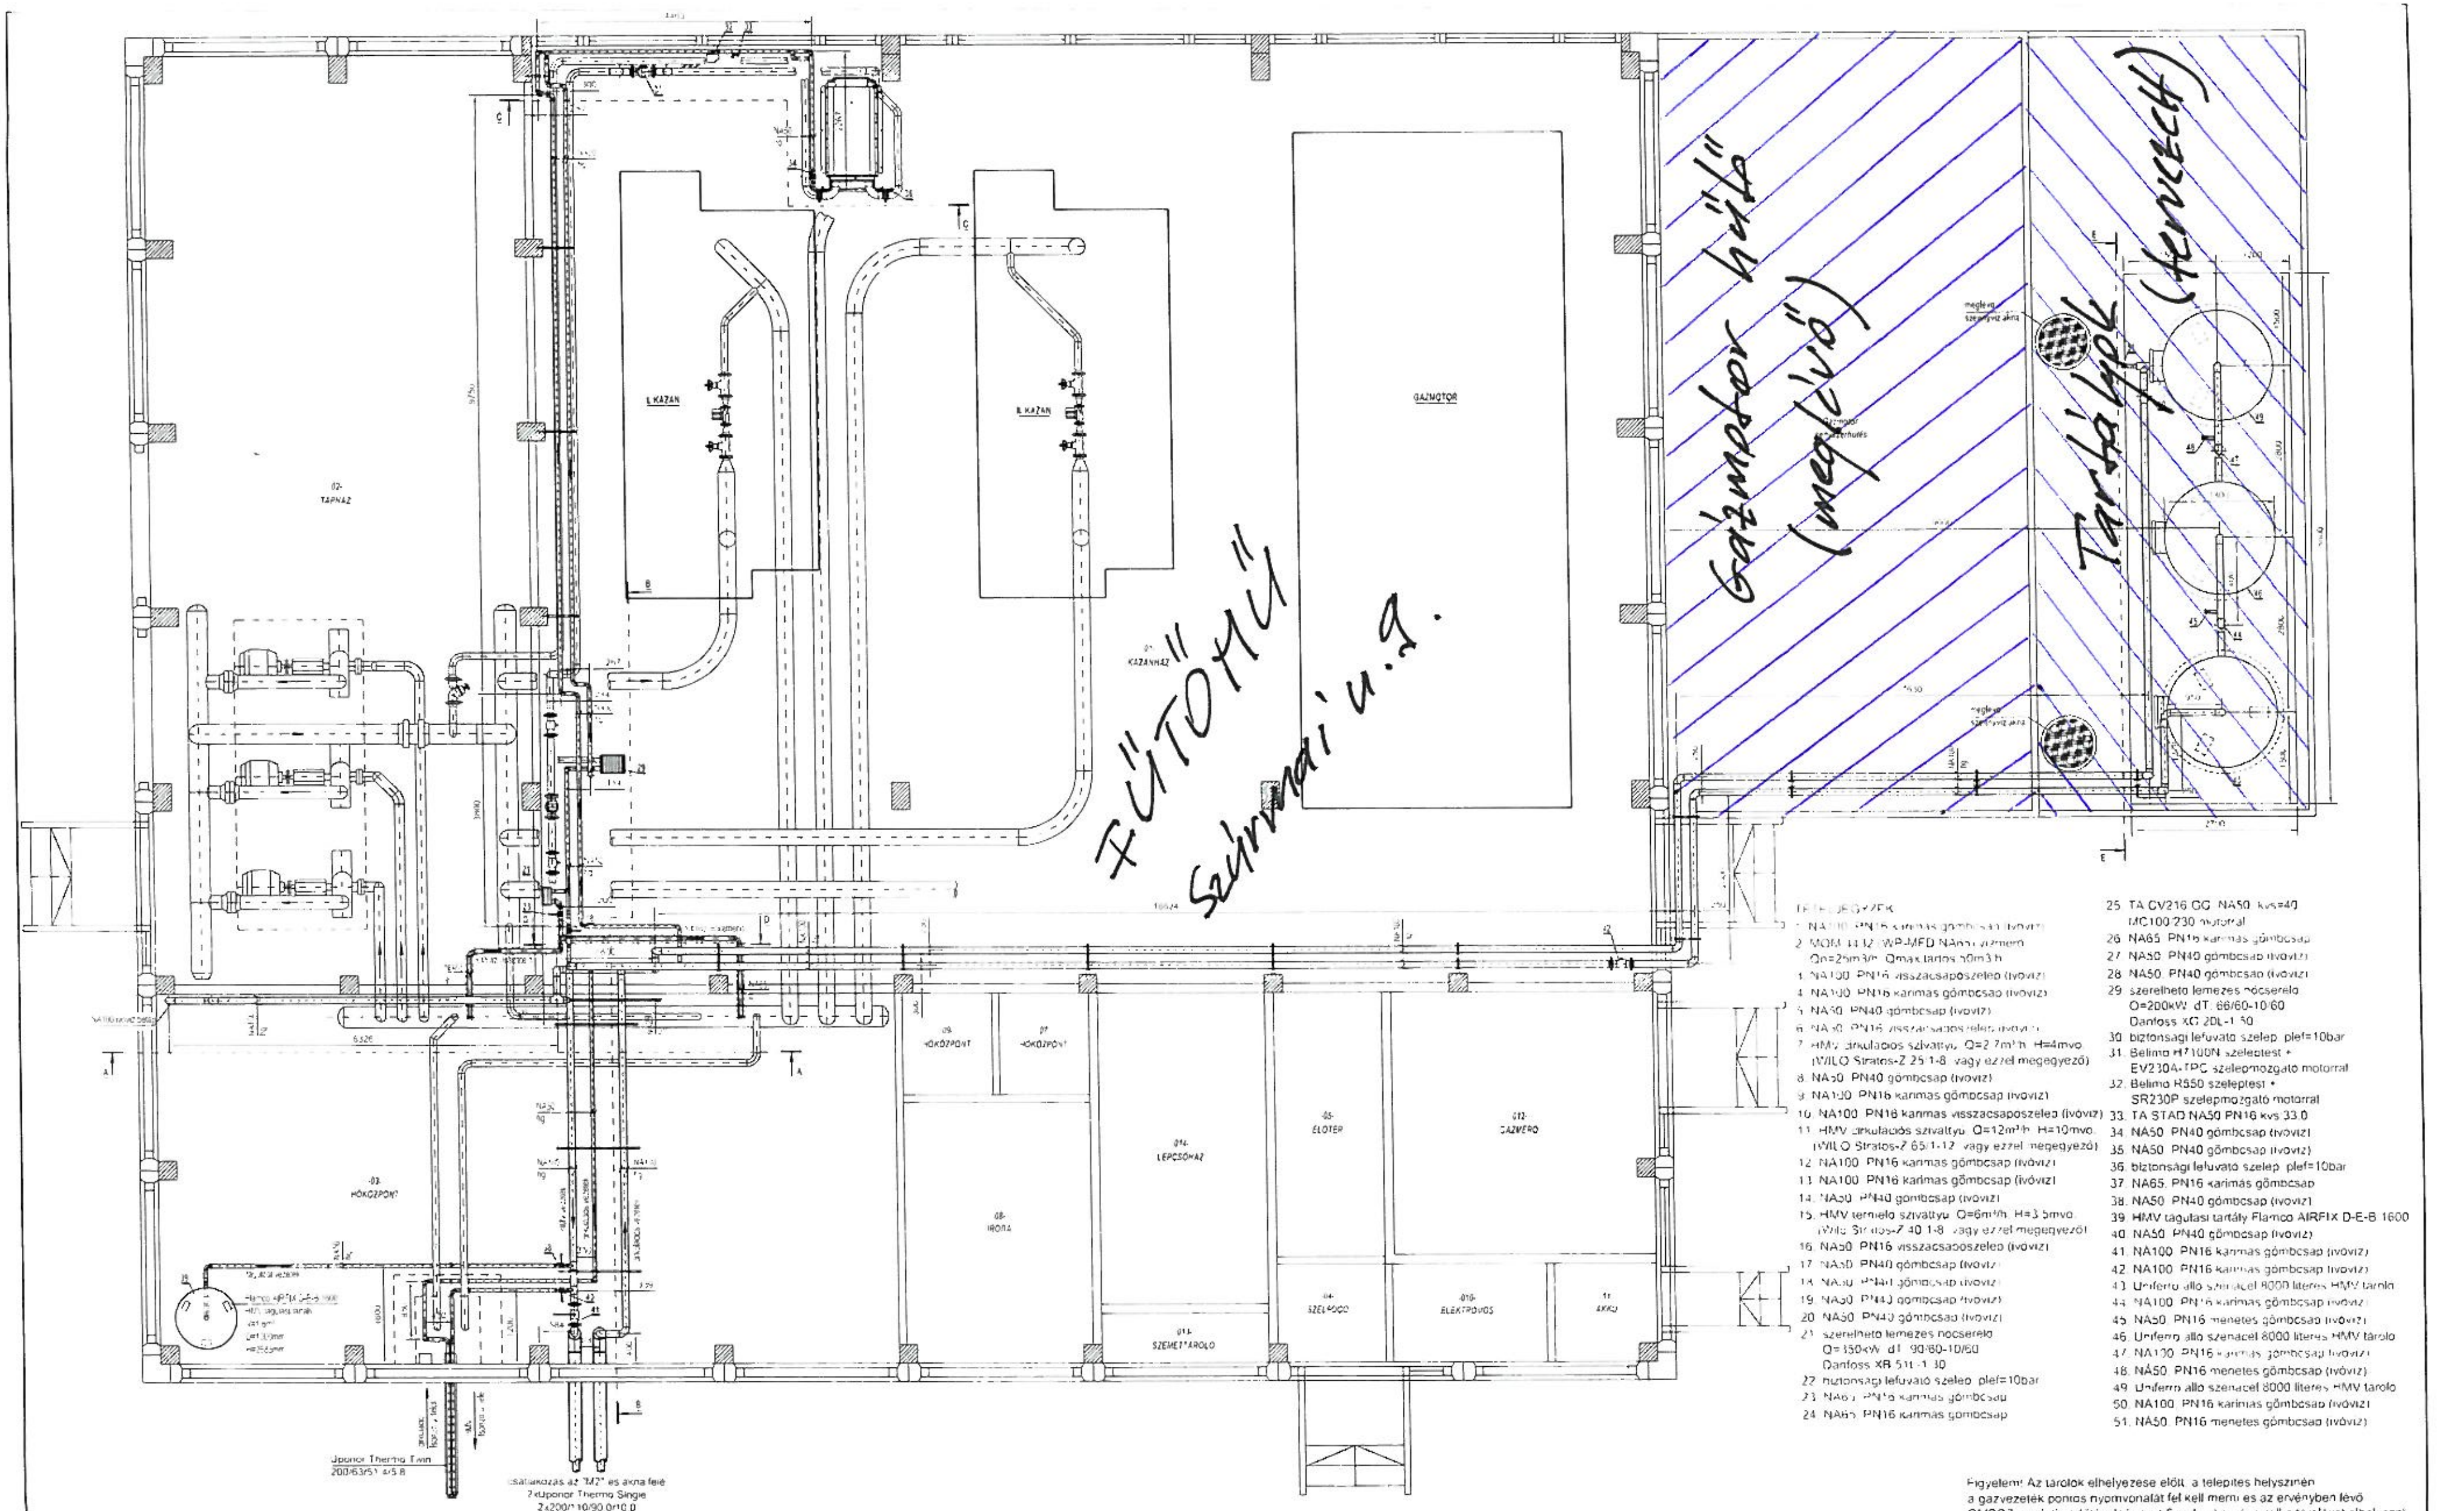

TÉTELJEGYZÉK

1. NA100 PN16 karimás gömbcsap (ivóvíz)
2. MOM 14 1/2 WP-MFD NA65 vízmérő
Qn=25m3/h Qmax tartós 50m3/h
3. NA100 PN16 visszacsapószelep (ivóvíz)
4. NA100 PN16 karimás gömbcsap (ivóvíz)
5. NA50 PN40 gömbcsap (ivóvíz)
6. NA50 PN16 visszacsapószelep (ivóvíz)
7. HMV cirkulációs szivattyú Q=2,7m³/h H=4mvo
(WILO Stratos-Z 25/1-8 vagy ezzel megegyező)
8. NA50 PN40 gömbcsap (ivóvíz)
9. NA100 PN16 karimás gömbcsap (ivóvíz)
10. NA100 PN16 karimás visszacsapószelep (ivóvíz)
11. HMV cirkulációs szivattyú Q=12m³/h H=10mvo
(WILO Stratos-Z 65/1-12 vagy ezzel megegyező)
12. NA100 PN16 karimás gömbcsap (ivóvíz)
13. NA100 PN16 karimás gömbcsap (ivóvíz)
14. NA50 PN40 gömbcsap (ivóvíz)
15. HMV termelő szivattyú Q=6m³/h H=3,5mvo
(Wilo Stratos-Z 40/1-8 vagy ezzel megegyező)
16. NA50 PN16 visszacsapószelep (ivóvíz)
17. NA50 PN40 gömbcsap (ivóvíz)
18. NA50 PN40 gömbcsap (ivóvíz)
19. NA50 PN40 gömbcsap (ivóvíz)
20. NA50 PN40 gömbcsap (ivóvíz)
21. szerelhető lemezes hőcserélő
Q=350kW dT: 90/60-10/60
Danfoss XB 51L-1-30
22. biztonsági lefúvató szelep plef=10bar
23. NA65 PN16 karimás gömbcsap
24. NA65 PN16 karimás gömbcsap
25. TA CV216 GG NA50 kvs=40
MC100/230 motorral
26. NA65 PN16 karimás gömbcsap
27. NA50 PN40 gömbcsap (ivóvíz)
28. NA50 PN40 gömbcsap (ivóvíz)
29. szerelhető lemezes hőcserélő
Q=200kW dT: 66/60-10/60
Danfoss XG 20L-1-50
30. biztonsági lefúvató szelep plef=10bar
31. Belimo H7100N szeleptest +
EV230A-TPC szelepmozgató motorral
32. Belimo R550 szeleptest +
SR230P szelepmozgató motorral
33. TA STAD NA50 PN16 kvs 33,0
34. NA50 PN40 gömbcsap (ivóvíz)
35. NA50 PN40 gömbcsap (ivóvíz)
36. biztonsági lefúvató szelep plef=10bar
37. NA65 PN16 karimás gömbcsap
38. NA50 PN40 gömbcsap (ivóvíz)
39. HMV tágulási tartály Flamco AIRFIX D-E-B 1600
40. NA50 PN40 gömbcsap (ivóvíz)
41. NA100 PN16 karimás gömbcsap (ivóvíz)
42. NA100 PN16 karimás gömbcsap (ivóvíz)
43. Uniferro álló szénacél 8000 literes HMV tároló
44. NA100 PN16 karimás gömbcsap (ivóvíz)
45. NA50 PN16 menetes gömbcsap (ivóvíz)
46. Uniferro álló szénacél 8000 literes HMV tároló
47. NA100 PN16 karimás gömbcsap (ivóvíz)
48. NA50 PN16 menetes gömbcsap (ivóvíz)
49. Uniferro álló szénacél 8000 literes HMV tároló
50. NA100 PN16 karimás gömbcsap (ivóvíz)
51. NA50 PN16 menetes gömbcsap (ivóvíz)

Figyelem! Az tárolók elhelyezése előtt a telepítés helyszínén
a gázvezeték pontos nyomvonalát fel kell mérni és az érvényben lévő
GMBSZ szerinti védőtávolságokat figyelembe véve kell a tárolókat elhelyezni.

Megjegyzés:

- A HMV és a hidegvíz csővezeték anyaga horganyzott acélcső.
- A fűtési vezetékek anyaga MSZ120 szerinti fekete acélcső.
- A fűtési és HMV csővezetékeket 30mm vtg. alukasírozott kőzetgyapot szigeteléssel kell ellátni.
- A hidegvíz vezetékek szigetelésének vastagsága 13mm vastagságú Armacell Armaflex AC párazáró hőhídmentes szintetikus gumialapú kaucsuk szigetelés. Páradiffúziós-ellenállási tényező μ≥3500
- A HMV tárolót 100mm vtg. kőzetgyapot szigeteléssel és min. 1mm vtg. lemezburkolattal, a szabadban szerelt csővezetékeket és szerelvényeket 50mm vtg. kőzetgyapot szigeteléssel és min. 0,8mm vtg. [illegible]

Komfort 2001 Kft
4032 Debrecen, Görgey utca 18. 1/8
tel/fax: 52 421-260
weblap: www.komfort2001.hu
e-mail: komfort2001@komfort2001.hu

Hajdúszoboszló, Szurmai úti fűtőmű HMV termelő rendszer átalakítása
(Szurmai és Isonzó utcai fogyasztók rákötése új HMV termelő rendszerre)

Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft
4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u. 2.

Fűtőmű - HMV termelés alaprajza

1:50	600x800	kiviteli	GF-01-00	2014. november

Szilágyi Sándor
[illegible]

Tatár Sándor
G-09-01153