FÖLDKÁBEL LELTÁR

Sorszám	Típusa	Nyomvonal hossz	Kábelhossz	Végelzáró	Védőcső	Megjegyzés
01.	NAYY 4x25 mm2	215,7 m	226 m	1kV 4x16-35 kültéri	KPE 63 Ø 106,2 m	0,4 kV-os földk. (kzv.)
02.	NAYY 4x25 mm2	106,2 m	117 m	1kV 4x16-35 kültéri	KPE 63 Ø 65,7 m	0,4 kV-os földk. (kzv.)
03.	NAYY 4x25 mm2	4,86 m	6,5 m	1kV 4x16-35 kültéri	KPE 63 Ø 5,6 m	0,4 kV-os földk. (kzv.)

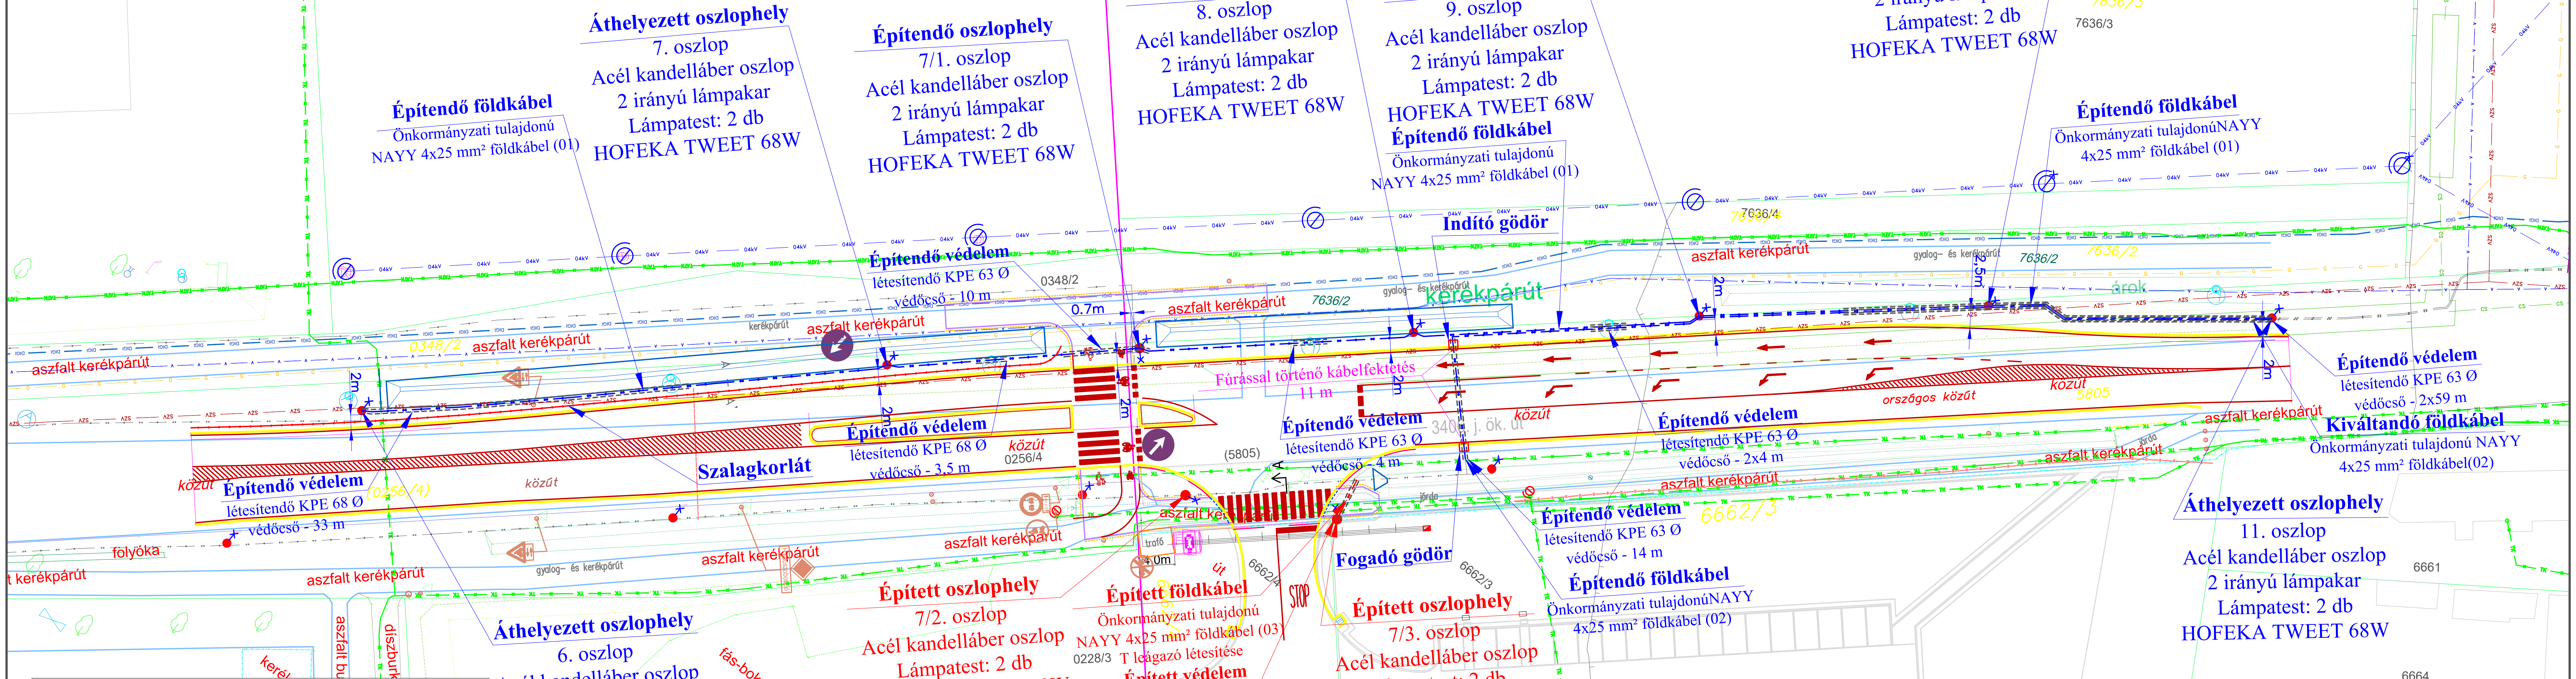

JELMAGYARÁZAT

- Építendő 0,4 kV-os közvil földkábel
- Meglévő 22 kV-os földkábel
- Meglévő 0,4 kV-os csatlakozó földkábel
- 04kV Meglévő 0,4 kV-os csupasz légvezeték
- Meglévő 0,4 kV-os csatlakozó földkábel
- Meglévő 0,4 kV-os közvil földkábel
- G Meglévő gáz
- V Meglévő víz
- SZV Meglévő szennyvíz
- TK Meglévő távközlési légvezeték
- TA Meglévő távközlési alépítmény
- DIGI Meglévő DIGI Kft. Alépítmény
- DIGI Meglévő Digi Kft. Vezeték
- Burkolat szegélye
- Építendő védőcső

Feszültségnem: 3x400/230V ~50Hz
Érintésvédelmi mód: TN-C rendszer (nullázás)
Feszültségnem: 3x22 kV ~50Hz
Érintésvédelmi mód: IT rendszer

A – A' metszett

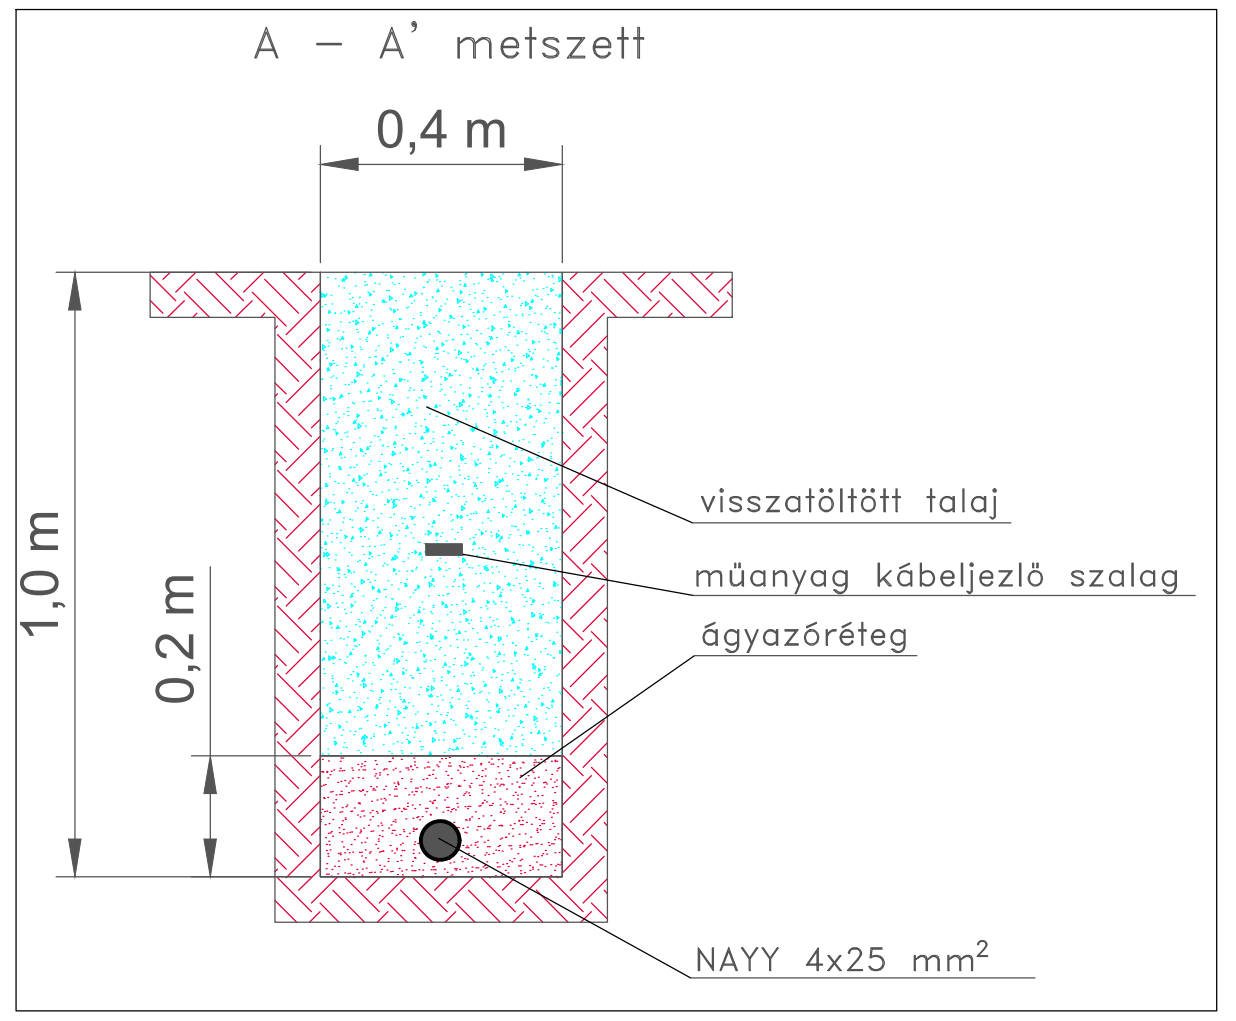

Tervezés helye

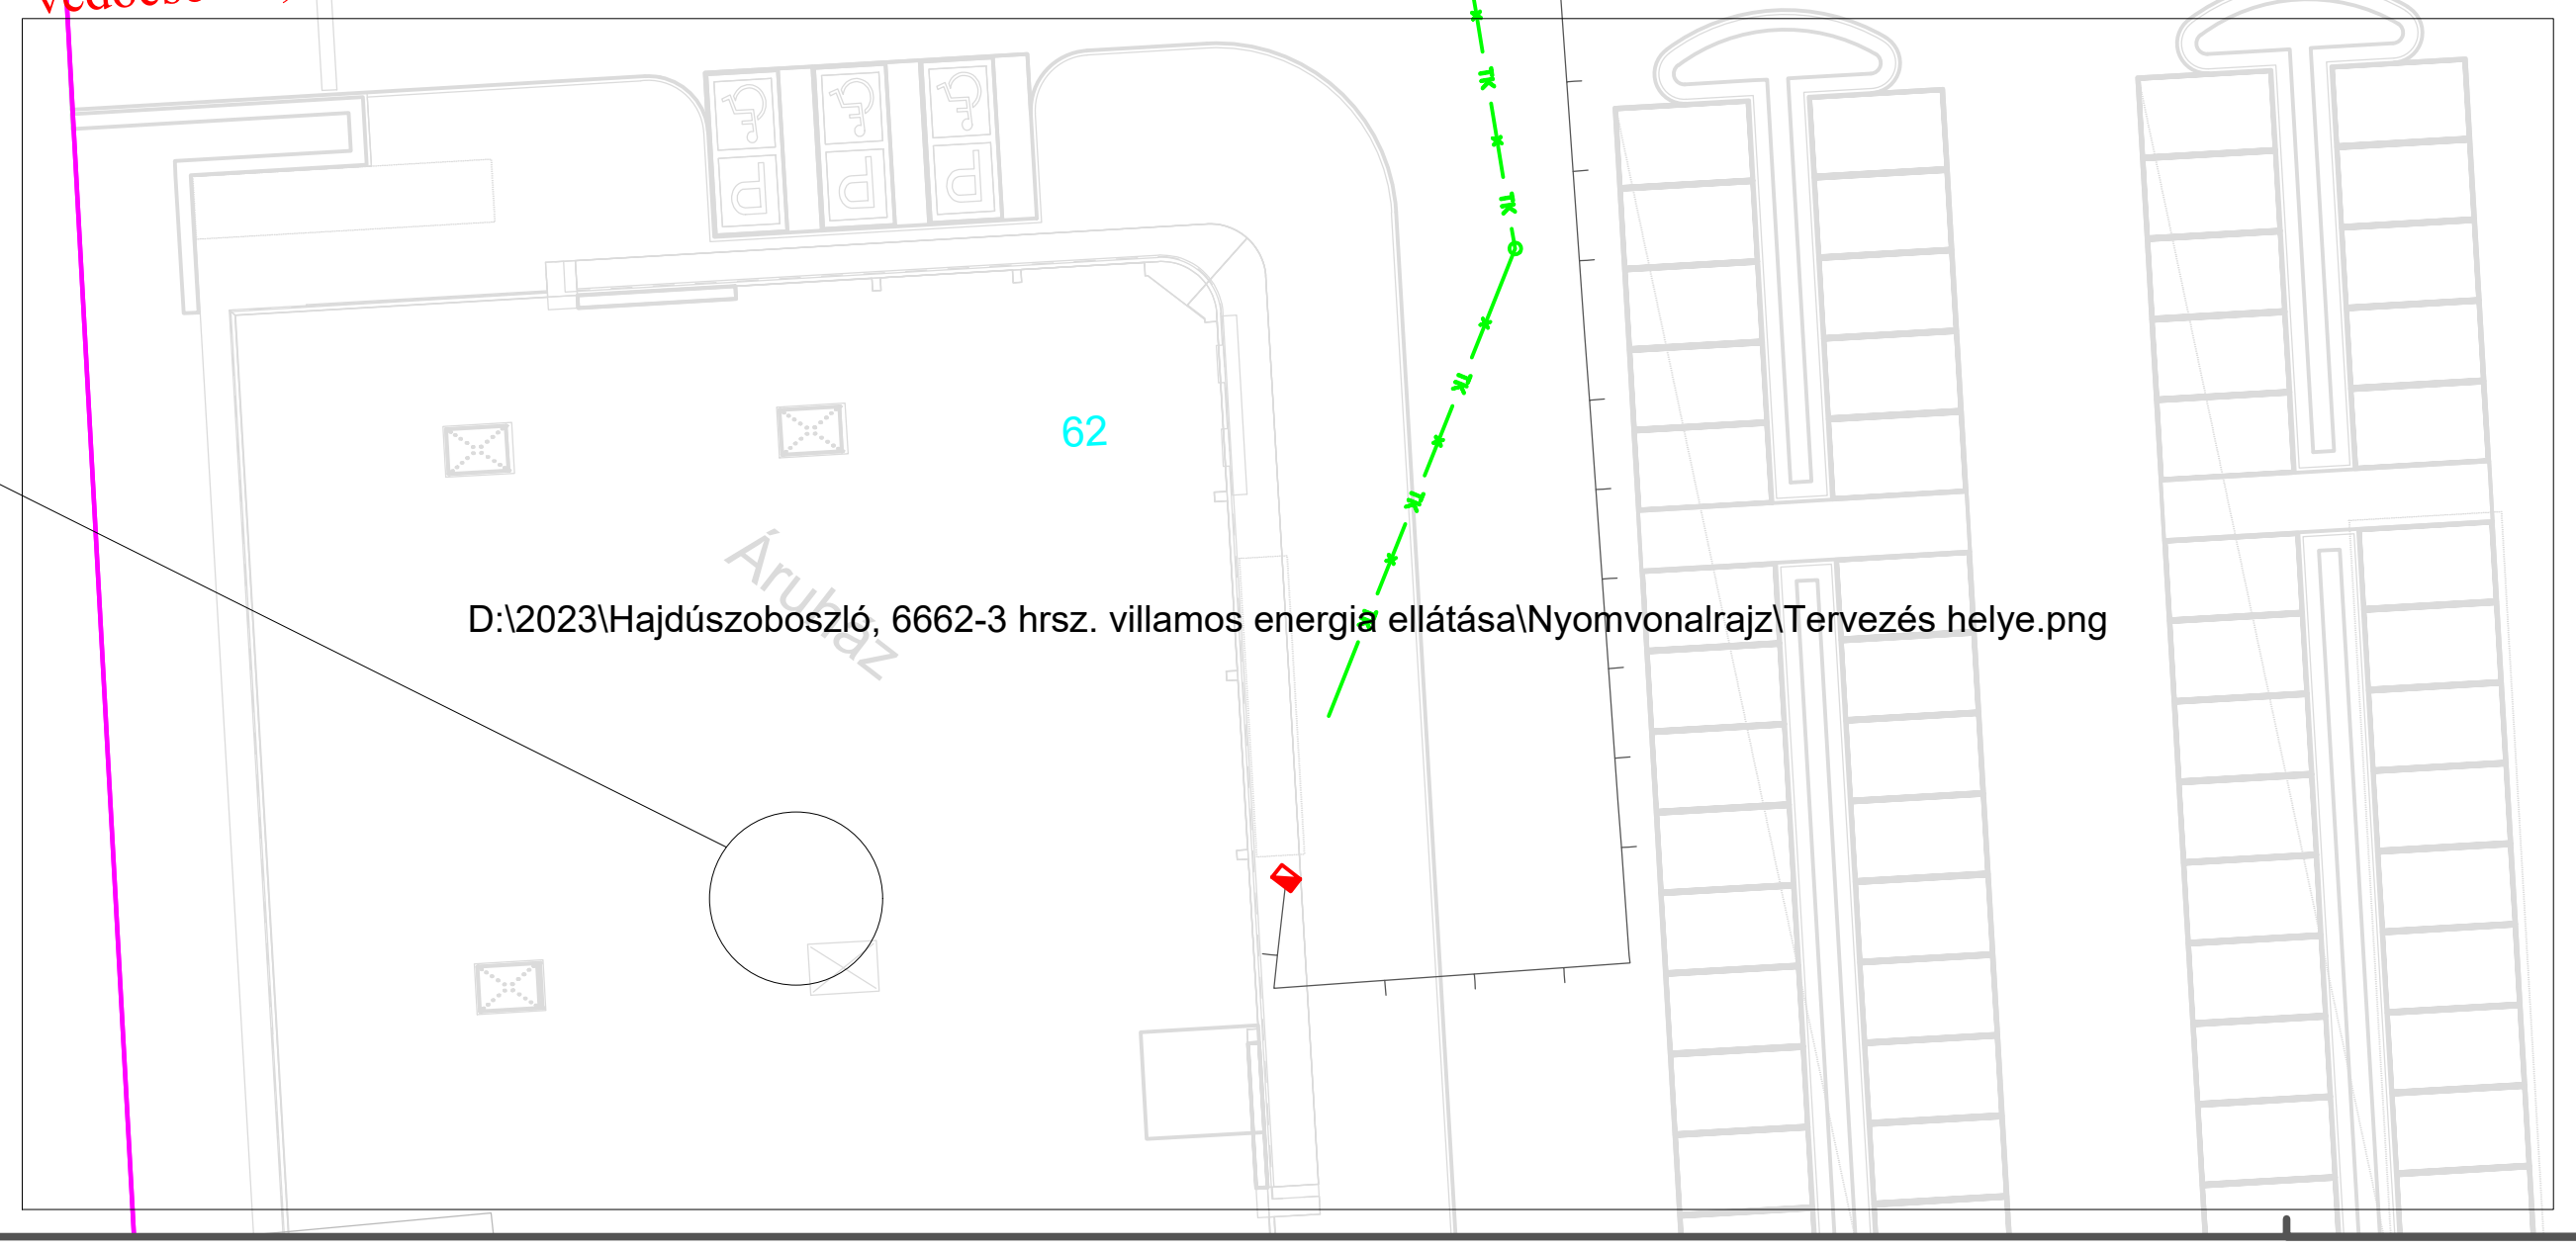
62
D:\2023\Hajdúszoboszló, 6662-3 hrsz. villamos energia ellátása\Nyomvonalrajz\Tervezés helye.png

Felelős tervező:
Enyedi Tamás
Aláírás:

MASTER ENGINEER HUNGARY KFT.
4400. Nyíregyháza, Fecske u. 42.
Tel.: +3620/9230146, +3620/3791591
Email: info@mehkft.hu

Kamarai nyilvántartási szám:
15-00993, 15-20311

Megbízó: Buno Expansion Kft.
4030. Debrecen, Vágóhíd utca 4. B. ép.

Munka címe:
Hajdúszoboszló, Kabai út 0256/4 és 5805 hrsz.
közvilágítási hálózat kiváltása

Rajzoló:
Szász Péter

Rajzoló:
Vágner Lajos

Rajz megnevezése: Nyomvonalrajz

Tervfajta: Engedélyezési
Dátum: 2023. május

Méretarány: 1:500

Munkaszám: MEH-030/2023/M

Rajzszám: É – 01