



Szám: 35980/1719/2015./ált.



Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója



I. AZ ÉRTÉKELT IDŐSZAK CÉLKITŰZÉSEI, VEZETŐI TEVÉKENYSÉG:

Az elmúlt évben a jóváhagyott terveink szerint, továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az elsőfokú hatósági, szakhatósági ügyek szakszerű végrehajtására. Tovább folytattuk, és erősítettük az alárendeltségünkbe tartozó hivatásos tűzoltóparancsnokság és katasztrófavédelmi őrök megelőzési és felkészítési tevékenységét, a személyi állomány tűz és polgári védelmi) iparbiztonsági képzését.

Kiemelt célként fogalmaztuk meg:

- A kirendeltség és alárendelt szervei további hatékony, költségtakarékos és egységes működtetését;
- A kialakított gazdálkodási rend előírásainak maradéktalan betartását;
- Az ellenőrzés és felügyeleti rendszer hatékony helyi szintű végrehajtását;
- Kockázatelemzés, veszélyhelyzet-analízis, prognózis alkalmazását és az ahhoz kapcsolódó bevélszvizsgálat jelentős fejlesztését;
- Községi programokkal a hivatástudat mélyítését és a csapatszellem fejlesztését;
- Reagálóképesség jelentős fejlesztését új szervezeti megoldások, módszerek adaptálásával, meghonosításával;
- A járási védelmi igazgatási rendszerre figyelemmel a helyi védelmi bizottsági elnökhelyettesek és a katasztrófavédelmi megbízottak tevékenységén keresztül meghatározó szerep vállalását a védelmi igazgatás új rendszerének helyi szintű megvalósításában, a települések közbiztonsági referensei szakirányításában, továbbképzésében. A Kirendeltség a lakosságvédelem erősítése terén végrehajtotta a járási mentőcsoportok megalakítását, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának megfelelően végrehajtotta a veszélyhelyzeti tervezés helyi szintű feladatait.

Kirendeltségünk elmúlt évi tevékenységét a törvényesség, a költséghatékonyság, a fejlődő műveleti képesség, hatósági munkájában pedig az ügyfélközpontú működés jellemezte. Az elmúlt időszakban az egységes szervezeti és személyi stabilitás egyensúlyi állapotot eredményezett. Az őrprogram következtében a tűzoltói segítség a lehető legközelebb került az állampolgárokhoz.

II. VÉGREHAJTOTT SZAKMAI FELADATOK:


TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET:

Míg 2012. és a 2013. év az átalakulás időszaka volt, addig a 2014. év jelentős változásoktól mentes volt. A Debreceni KvK illetékességi, valamint a Debrecen HTP működési területe változatlan maradt. A belső szabályzók kis mértékben változtak, azonban ezek a rendszer működését alapjaiban nem befolyásolták.

Szakmai felügyelet:

A Debrecen HTP a 2014-es évben két önkormányzati tűzoltóság, nyolc önkéntes tűzoltó egyesület, valamint két létesítményi tűzoltóság felett gyakorolt szakmai felügyeletet és irányítást. A Debreceni Tűzoltóparancsnokság működési területén Létavértes mellett Szakoly Önkormányzati Tűzoltóság is az elsődleges szakmai felügyeletük és ellenőrzésük alá tartozik. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek szakmai felügyeletét, irányítását Balkány, Bököny, Geszteréd, Szakoly, Nyírábrány, Fülöp és Álmosd településeken látják el, illetve a IV-es kategóriába sorolt Hajdúszoboszló Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötöttek együttműködési megállapodást.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek részére 2014-ben kiírt pályázat során a Debrecen HTP segítséget nyújtott a sikeres pályázatok elkészítéséhez, melynek eredményeként az egyesületek összesen 4.670.649,- Forint értékben részesültek támogatásban.

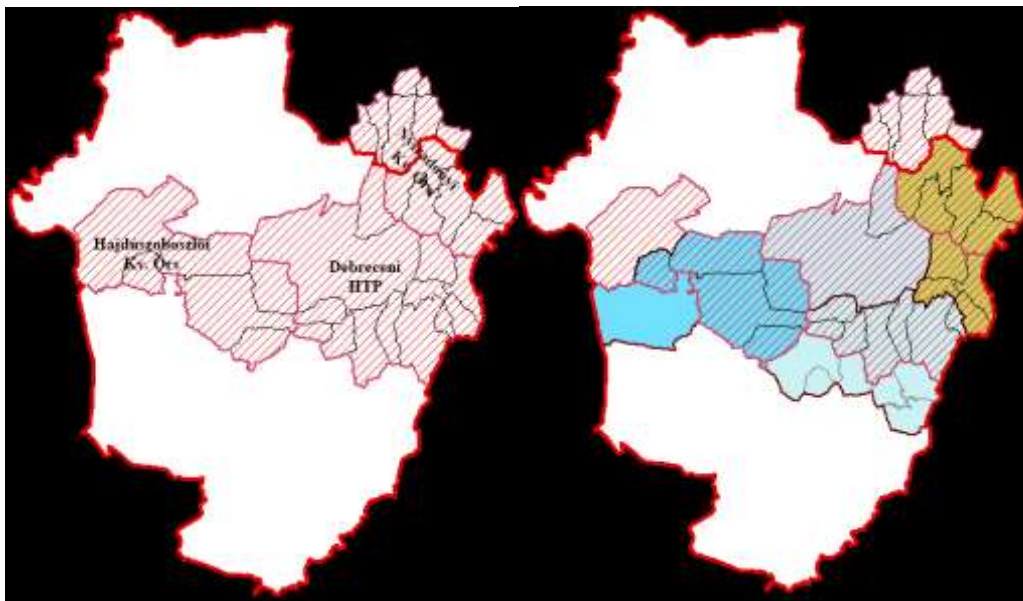

Debrecen HTP működési, ill. a KvK / HTP illetékességi / működési területe

2014. évben szigorú szakmai és számviteli felügyelet mellett sikerült megőrizni Létavértes ÖTP működőképességét.

A létesítményi tűzoltóságok sorából mind szervezettség, mind felszereltség, illetve szakmai felkészültség szempontjából kiemelkedik a TEVA LTP. A szakmai irányításból fakadó utasításokat maradéktalanul végrehajtják. Kiválóan alkalmasak kisebb káresetek önálló felszámolására, illetve nagyobb káreseteknél elsődleges beavatkozásra, a hivatásos tűzoltóság kiérkezése után a rájuk bízott részfeladatok elvégzésére. 2014. év végén sikerült megoldani, hogy TEVA LTP a vonulásait közvetlenül tudja rögzíteni a KAP-Onlineban.

A DELOG LTP az előírásoknak megfelelő létszámot felszerelést tart készenlétben. Tevékenységük elsősorban a helyszín biztosítására, a hivatásos tűzoltóság kiérkezéséig tartó kezdeti beavatkozásra korlátozódik.

A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakmai felügyelete alá tartozó ÖTE-nél a Debrecen HTP rendszeresen tart ellenőrzéseket, folyamatos a kapcsolattartása a vezetőkkel. Nem egy esetben a helyszínen kerül sor az egyeztető megbeszélésekre, elsősorban a pályázatok hatékony lebonyolítása érdekében, de számtalan alkalommal a napi működéshez szükséges, újonnan megjelent jogszabályok, belső szabályzók megismertetése volt a cél.

Oktatás, képzés:

A kiképzési tervet az OKF, illetve a HBMKI által meghatározott képzési tematika alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével a Debreceni HTP készítette el és a kirendeltségvezető hagyta jóvá.

A beütemezett foglalkozásokon túl az OKF által elrendelt eseti képzésekre is sor került. Ezek elsősorban a rendkívüli téli időjárásra, illetve az ár-, belvíz károk elhárítására történő felkészülést kívánták elősegíteni.

2014. évben folyamatos volt az állomány gépjármű vezetéstechnikai oktatása. A készenléti állomány az elmúlt év során 100 helyismereti foglalkozáson vett részt a működési terület kiemelt létesítményeiben. Szituációs begyakorló gyakorlatra 36 esetben került sor, ahol az állomány, szerelési és mentési feladatokat is végrehajtott a feltételezéseknek megfelelően. Parancsnoki ellenőrző gyakorlaton vizsgáltuk az állomány,

szerezési, szerkezelési, és vezetési ismereteit 9 esetben éjszaka és 9 esetben nappal. Az állomány szakmai és fizikai felkészültsége jól megfelelt értékelést kapott.

Beavatkozás:

Kiemelt események:

2014.01.31. 01:03 Debrecen-Józsa Elek utca 166. II. kiemelt

Egy kb. 10x12 m-es könnyűszerkezetes épület tetőszerkezete és belső fala égett. Az egység a tüzet 3 db "C" sugárral eloltotta. A lakásban két fő tartózkodott, akik kiérkezésünkre elhagyták az épületet, elhelyezésük családtagoknál történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Kárérték 5 millió Forint.

2014.03.12. 18:24 Balkány, Görénypuszta külterület II. kiemelt

Nádas és sásos terület égett kb. 12 ha területen. A területet csak gyalogosan lehetett megközelíteni, ezért kéziszerszámokkal avatkoztak be. Az erős szél és a terület nehéz, megközelíthetősége nehezítette a beavatkozást.

2014.03.13. 06:44 Debrecen, Lőtér utca 2. I. kiemelt

A helyszínen egy 98.000 l-es vasúti tartálykocsi belső javítási munkálata során 3 fő eszméletét veszítette, a tartályba mentésre utánuk leereszkedő 2 személy is rosszul lett. Az elsődleges adatok alapján pentánt tároltak a tartálykocsiban, majd később kiderült, hogy 99,9 %-ban fel volt töltve Nitrogénnel.

A helyszínre kiérkező egységek légzőkészülékben ereszkedtek le a tartályba és kötéltechnika segítségével a sérülteket a sérülés súlyosságának figyelembe vételével mentették ki. A tartály tetejéről villástargonca segítségével vették le a sérülteket, és adták át a mentőszolgálat dolgozóinak. A sérültek közül egy fő a helyszínen elhunyt, két főt súlyos életveszélyes sérüléssel szállítottak kórházba, ketten könnyebben sérültek. Az esettel kapcsolatban Szalóki Péter tű. ftzls. rajparancsnok, Kökényesi Péter tű. ftorm. beosztott tűzoltó és Korbeák Sándor tű. ftorm. beosztott tűzoltó 2014. március 14-én főigazgatói tárgyjutalom elismerésben részesültek.

2014.03.14. 13:35 Hortobágy, Máta II. kiemelt

A jelzett helyen kb. 20 ha területen foltokban száraz gaz és nádas égett. A területet csak gyalogosan lehetett megközelíteni, ezért kéziszerszámokkal avatkoztak be.

2014.03.14. 19:38 Balkány, Vörösmarty utca III. kiemelt

A jelzett helyen égett kb. 20 ha területen nádas. A tűz lakóházakat, és egy iskolát veszélyeztetett. A tüzet két „D” sugárral és kéziszerszámokkal oltották el.

2014.03.19. 18:16 Hortobágy, Máta nagyrét III. kiemelt

A Hortobágyi Nemzeti Park területén, több helyszínen vonalban égett száraz fű, nádas kb. 10 ha területen.

2014.03.22. 11:50 Hortobágy, 33 főút 66 Km szelvény II. kiemelt

Jelzett helyen kb. 5 hektáron égett száraz gaz, nádas. A tüzet két "D" sugárral és kéziszerszámokkal oltották el.

2014.03.30. 21:31 Geszteréd, Kállói utca mögötti nádas II. kiemelt

A jelzett helyen kb. 5 hektáron égett nádas, mely több melléképületet és lakóházat veszélyeztetett. A tüzet két „D” és egy „C” sugárral, kéziszerszámokkal oltották el.

2014.03.31. 14:31 Nagyhegyes, Elepi út. 25 km szelvény II. kiemelt

Jelzett helyen kb 5 hektáron égett nádas amely egy tanyát veszélyeztetett. Az egységek 3 db "D" sugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

2014.04.22. 14:04 Hajdúsámson, Szatmári út 67. II. kiemelt

A jelzett helyen 11 lakásos 2 szintes sorház 6 lakásának tetőszerkezet égett. Az egység 5 db C sugárral avatkozott be. A 6 lakásból 30 főt érintett a tüzeset. Az érintett lakásból 6 kiskorút és édesanyját a Gyermekjóléti Szolgálat Balkányi intézményébe szállásoltak el, egy 73 éves idős hölgy pedig a Hajdúsámsoni Toldi utcai Idősek otthonába került elhelyezésre. Személyi sérülés nem történt.

2014.04.28. 23:38 Debrecen, Kálvin tér 11 II. kiemelt

A jelzett helyen 7 emeletes iroda épületének első emeletén a mennyezetten lévő egyik lámpatest kigyulladt. Az egység kiérkezésére a biztonsági szolgálat egyik embere kézi tűzoltó készülékkel a tüzet eloltotta, a tűz másra át nem terjedt. Az épület füsttel telítődött. Az egység részéről az épület átvizsgálása, ill. szelőztetésre avatkozott be. Az épület kiürítése megtörtént 25 fő hagyta el az épületet. Kárérték 5 millió Forint.

2014.06.08. 15:07 Debrecen, Mikepércs között, II. kiemelt

A jelzett helyen 6 ha területen égett erdő aljnövényzete. Az egységek a tüzet 4 db "D" sugárral és kéziszerszámokkal eloltották.

2014.06.12. 16:39 Létavértes, Csillag köz 13 II. kiemelt

A jelzett helyen száraz avar, nádas égett. A tűz a szomszédos lakóházakat veszélyeztette. Az egységek a tüzet 2 db "C", és 1 db "D" sugárral, valamint kéziszerszámok segítségével eloltották.

2014.06.12. 21:59 Bagamér, Arany János utca 15. III. kiemelt

A jelzett helyen szeméttelap és környékén kb. 8 hektáron avar, bozótos, szőlőskert égett. Az egységek a tüzet egy "C" és három "D" sugárral valamint kéziszerszámokkal eloltották.

2014.06.13. 13:49 Monostorpályi, Bornyák Tanya II. kiemelt

A jelzett helyen 0,5 ha területen erdő és aljnövényzete égett. A kiérkező egységek a tüzet 3 db D sugárral eloltották. Kárérték 500 000 Ft.

2014.06.17. 20:29:2014.06.17 20:29 Bocskaikert, Hajdúhadház között. II. kiemelt

Jelzett helyen 5 ha területen égett erdő aljnövényzete. Az egységek a tüzet 4 db "D" sugárral és kéziszerszámokkal eloltották.

2014.06.30. 20:04 Fülöp, Petőfi Sándor utca 28. II. kiemelt

A jelzett helyen 4 db szomszédos telken kb. 1500 m²-en égett száraz gaz, erdő aljnövényzet. Egy telken egy kb. 10*5 m-es fa szerkezetű, pala fedésű építmény teljesen leégett. A kiérkező egységek a tüzet 3db D sugárral eloltották. A tűzben sérült 2 db. 32-es gázcsonk, az egyik fáklyázva égett, a másikkól a gáz ömlött. A gázszolgáltató szakemberei a két gázcsonkon a szivárgást megszüntették. Az eset során személyi sérülés nem történt.

2014.08.30. 14:01 Debrecen, Tócsóskert tér 3 sz. II. kiemelt

A jelzett helyen 10 emeletes panel épület 9.-ik emeletén lévő erkély és szoba égett. Az egység 1 db C sugárral avatkozott be. Az érintett lakásból 3 fő nagykorú személy rokonoknál talált átmeneti szállást. Személyi sérülés nem történt.

2014.09.19. 18:24 Debrecen, Balmazújvárosi út 12 sz. I. kiemelt

A jelzett helyen álló üzemcsarnok területén ammónia (UN: 1005) került a légtérbe. Az üzemben, a káresemény időpontjában 92 fő dolgozott. Az épület kiürítése megtörtént, a dolgozók közül 10 fő könnyű sérülést szenvedett. A helyszínen az ammónia kizárását elvégezték. A kivonult egységek részéről a csarnok teljes átvizsgálása, ventilátoros kiszellőztetése történt, a Hajdú KML méréseket végzett, a megengedett érték másfélszeresét tapasztalták.

2014.09.24. 23:25 Debrecen, Zengő utca 10 sz. II. kiemelt

A jelzett helyen egyszintes, téglafalazatú, cserépfedésű ikerházhoz épített 5x2 méter alapterületű, téglafalazatú, hullámpala fedésű, részben kazánház, és részben kamrában tárolt bútortartó égett 3 négyzetméteren. A tűz áterjedt az ikerház tetőszerkezetére. Az egységek a tüzet 1 db „C” és 1 db „D” sugárral és kéziszerszámokkal eloltották. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Személyi sérülés nem történt.

2014.11.23. 04:26 Debrecen, Acsádi út 50 sz. II. kiemelt


A jelzett helyen 7x20 méteres téglafalazatú, cserép és hullámpala fedésű egybeépített lakóépület és garázs, valamint a benne tárolt BMW típusú személygépkocsi, és 1 db. Mercedes kisbusz és egyéb ruhaneműk égtek teljes terjedelmükben. A lakóépületben tároltak 2 karton tűzijátékot, melyek szintén megsemmisültek. Az egység 3 db C sugárral avatkozott be. Az érintett épületből 1 db disszociációs palackot, 1 db. 11.5 kg-os, valamint 5 db. kemping propán-bután palackot mentettek ki. Személyi sérülés nem történt.

2014.11.26. 10:01 Debrecen, Füredi út 60 sz. I emelet 5-ös lakás. II. kiemelt


A jelzett helyen 10 emeletes panel épület 1. emeletén lévő erkély és szoba égett. Az egység 1 db C sugárral, szellőztető ventilátorral avatkozott be. Az érintett lakásból ideiglenesen 40 fő hagyta el az épületet, a mentőszolgálat 3 főt vizsgált meg füstmérgezés gyanújával, de kórházi kezelést nem láttak indokoltnak, a vizsgált személyek a helyszínen maradtak. Személyi sérülés nem történt. Keletkezési ok, ill. anyagi kár vizsgálat alatt.

2014.12.20. 11:34 Debrecen, Szacsavay Imre utca 14 sz. II. kiemelt


A helyszínen 90 négyzetméter alapterületű, egyszintes, téglafalazatú, cserépfedésű lakóház 16 négyzetméteres szobája égett teljes terjedelmében. Az egységek a tüzet 2 db „C” sugárral és kéziszerszámokkal eloltották. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Az eset során 1 fő sérült meg, akit a mentőszolgálat a DEOEC –ba szállítottak.

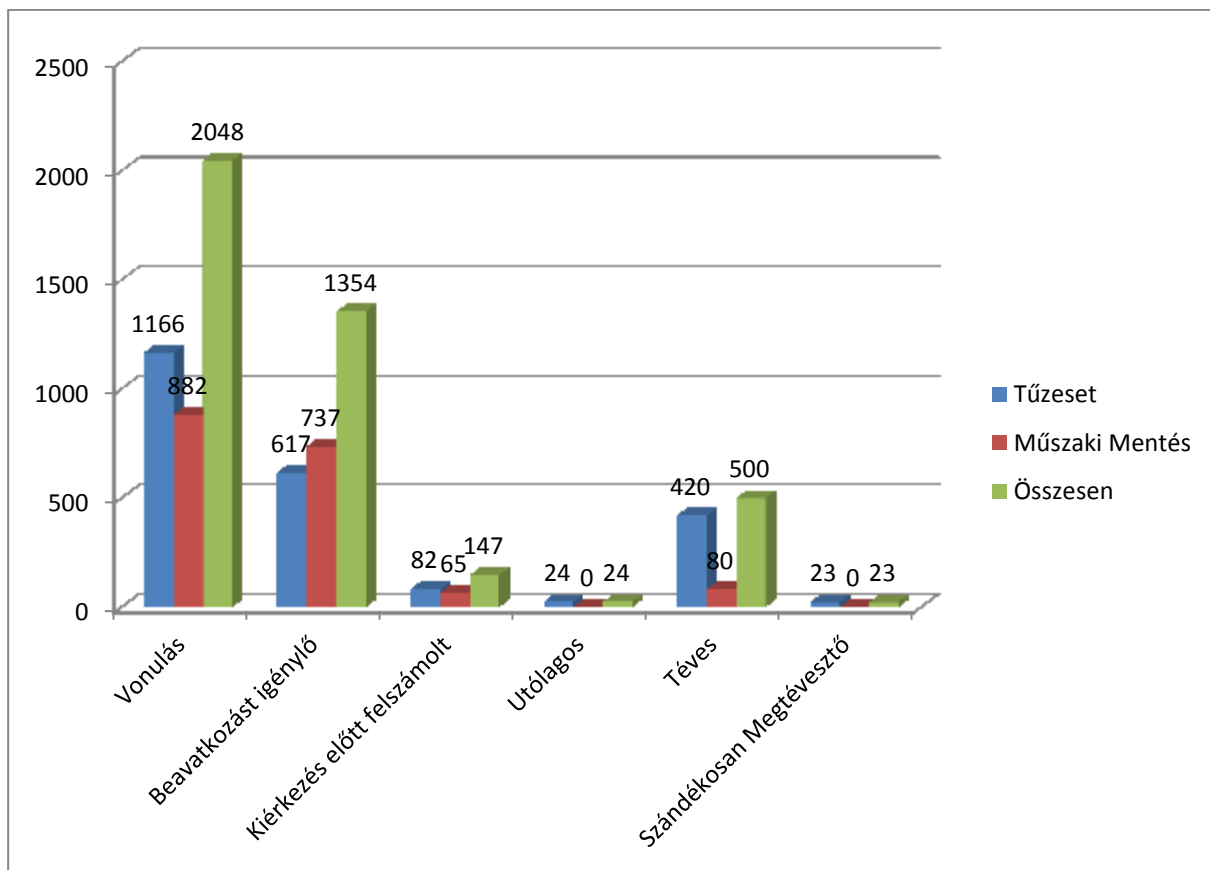

Debrecen HTP működési területén 2014. december 31-ig, összesen **2048** esetben történt vonulás, ebből **1354** esetben volt szükség a beavatkozásra. A beavatkozások megoszlása a következő: **617** tűzesetet, **737** műszaki mentés.

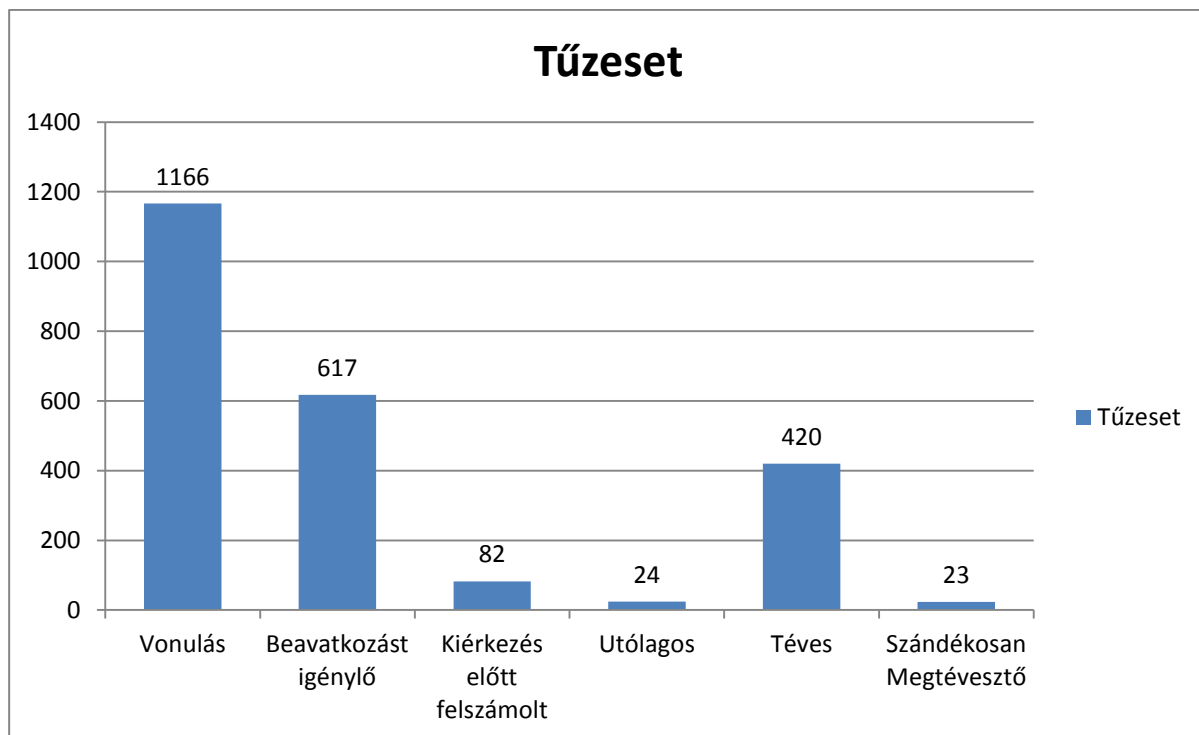


A jelzés alapján tüzesethez történő összes vonulások száma **1166** darab volt, melyből **617** eset beavatkozást igénylő, **82** esetben kiérkezés előtt felszámolt, **420** esetben téves jelzés, **24** esetben utólagos jelzés, illetve **23** esetben szándékosan megtévesztő jelzésből tevődött össze.

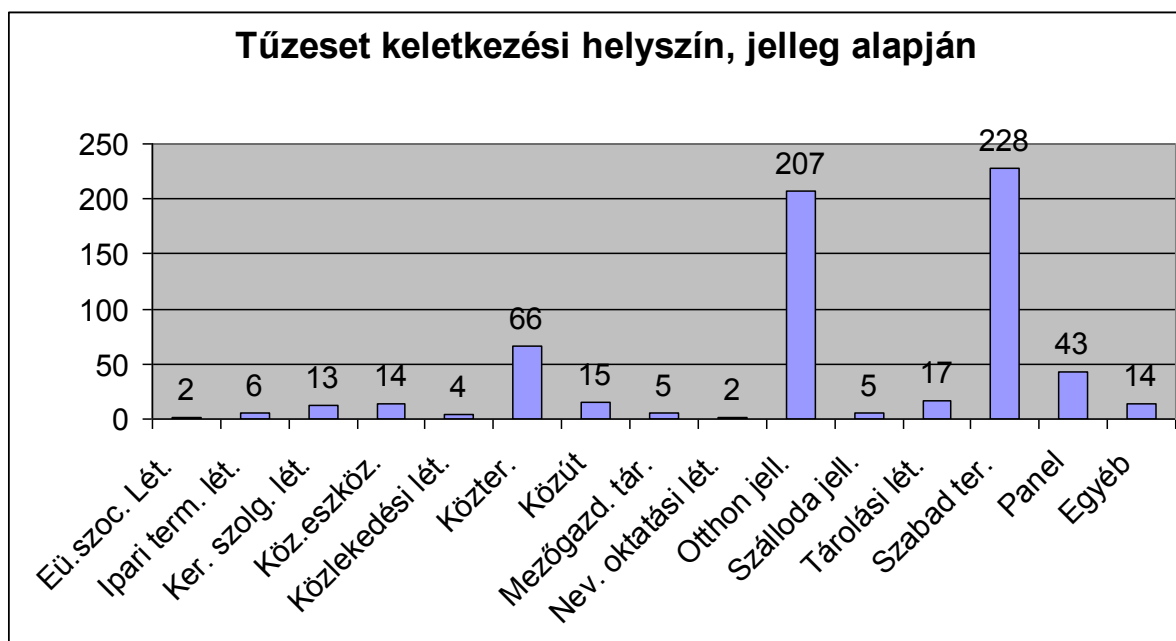


Az esetek túlnyomó többségében - 333 alkalommal - szabad területen keletkeztek, a száraz időjárásnak köszönhetően. A beavatkozások darabszáma az otthon jellegű létesítmények tüzeseteinél volt jelentős, 205 esetben, melyek közül 36 számban volt panelépületben keletkezett tüzeset. Kéménytűznél 26 esetben kellett beavatkozni. Mezőgazdaságban, illetve tárolási létesítményben 9 és 2 esetben kellett beavatkoznunk.

Műszaki Mentések eloszlása jelleg szerint

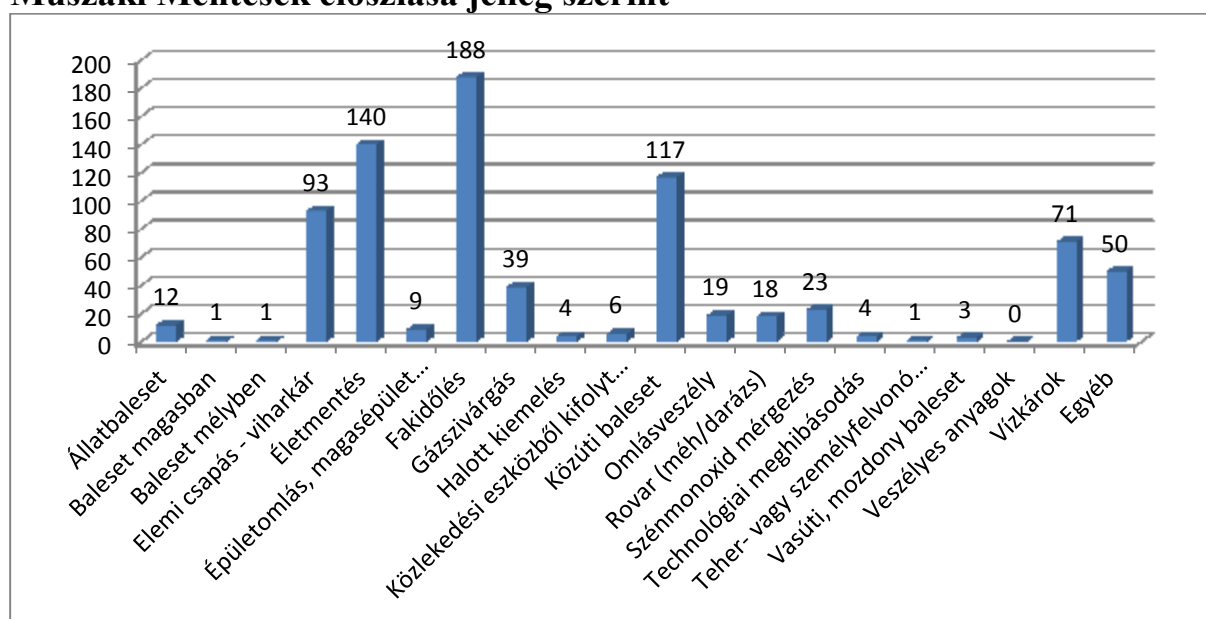

A műszaki mentések száma összesen 737 darab volt, melyek eloszlás szerint a következőképpen alakultak: Közúti baleseteknél 117 esetben, életmentés 140 esetben történt, elemi csapás, viharkár 93 esetben. Szénmonoxid mérgezés 23 esetben történt. Fakidölésnél

188 esetben kellett munkálatokat végezni. Vízkár 71 esetben volt. Egyéb esetekben 50 alkalommal történt beavatkozás.

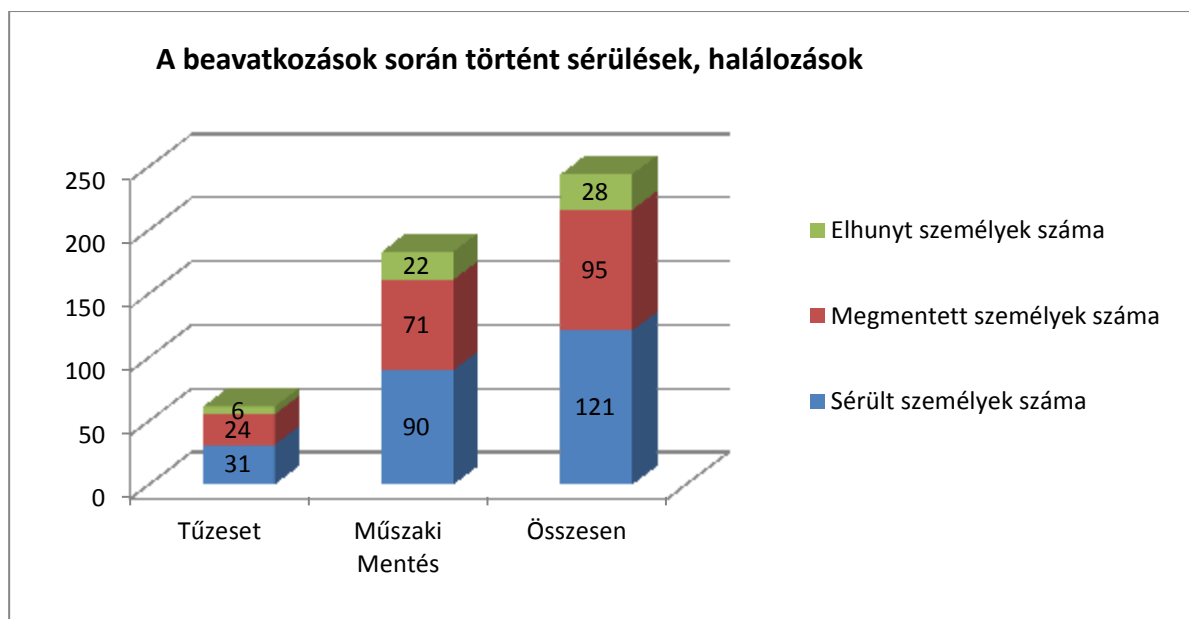

A fenti számok alapján, a megmentett személyek száma jelentős az összes beavatkozások tekintetében.

Tűzesetnél: elhunyt: 2 fő, megmentett 11 fő, sérült 31 fő.

Műszaki Mentésnél: elhunyt: 16 fő, megmentett: 71 fő, sérült 90 fő

Ellenőrzések:

A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség állománya az előző években elsajátította az új szakmai struktúra által megkívánt ellenőrzésekhez szükséges ismereteket, így a 2014. évben végrehajtott ellenőrzések esetében az emelkedő ellenőrzési szám magas szintű szakmaisággal párosult.

A kirendeltség valamint az alárendeltségébe tartozó szervek 67 ellenőrzést hajtottak végre.

Debreceni HTP-nél 2014. évben január és augusztus kivételével minden hónapban történt ellenőrzés. Ennek során 1 alkalommal az egyéni védőfelszerelések, 1 alkalommal a híradó ügyelet, 4 alkalommal szituációs begyakorló gyakorlat, 2 alkalommal az oktatás, 4 alkalommal a szerelési készség, 4 alkalommal a szolgálatsszervezés, 3 alkalommal a szolgálatváltás, 1 alkalommal SZÖSZ kezelés, illetve 1 alkalommal a tűzoltóparancsnok tevékenysége lett ellenőrizve.

Hajdúszoboszló KvŐ-nél 1 alkalommal az egyéni védőfelszerelések, 1 alkalommal a híradó ügyelet, 3 alkalommal szituációs begyakorló gyakorlat, 1 alkalommal a szolgálatsszervezés, 1 alkalommal SZÖSZ kezelés került leellenőrzésre, illetve 1 alkalommal vezetői szemle végrehajtására került sor.

Nyíradony KvŐ-nél során 2 alkalommal az egyéni védőfelszerelések, 3 alkalommal szituációs begyakorló gyakorlat, 2 alkalommal a szerelési készség, 2 alkalommal az oktatás, 1 alkalommal a szolgálatsszervezés, 1 alkalommal a szolgálatváltás, 1 alkalommal SZÖSZ kezelés ellenőrzése lett végrehajtva, illetve 1 alkalommal vezetői szemle megtartására került sor.

A Debrecen HTP a működési területén lévő, Együttműködési megállapodással rendelkező Álmosd ÖTE, Balkány ÖTE, Bököny ÖTE, Fülöp ÖTE, Geszteréd ÖTE, Nyírábrány ÖTE esetében 2014. évben 12 ellenőrzést hajtott végre.


A Teva LTP, illetve a DELOG LTP esetében 2 ellenőrzés megtartására került sor. Szakoly ÖTP-nél és Létavértes ÖTP-nél 2014. évben összesen 7 ellenőrzést tartott a Debrecen HTP.

POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET:


Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

2013. január 01.-étől a Debreceni KvK illetékességi területe 29 településre terjed ki. 2014. december 31.-éig a 29 település közül I-es sorolású 4 település, II-es sorolású 12 település és III-as sorolású 13 település volt. (1. ábra)

A kirendeltség településeinek katasztrófavédelmi osztályba sorolása (2013)

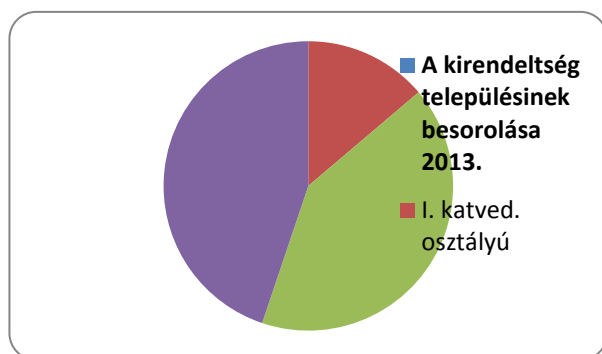

1. ábra

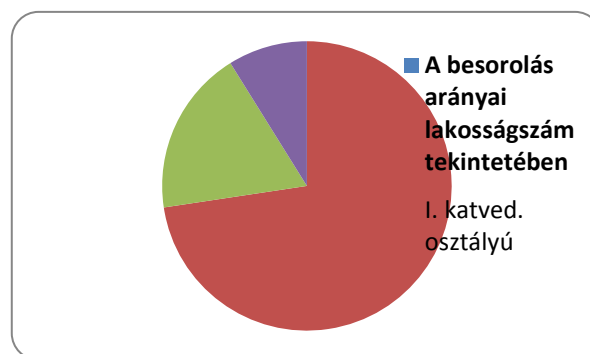

2. ábra

A 2. ábra mutatja, hogy az illetékességi terület lakosságának közel háromnegyede I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen lakik, szám szerint 242862 fő, de jelentős a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken élők száma is 61933 fő, és mindössze csak 29649 fő lakik a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen. 2014. III. negyedévében a településekkel együttműködve végrehajtottuk a településeken jelentkező kockázatok vizsgálatát és a besorolás felülvizsgálatát.

A 2014-ben II. –es sorolású Derecske a KITE Zrt. Derecskei Alközpont (Derecske, Szováti útfél) üzemére az MKI veszélyes tevékenység folytatására adott ki engedélyt.

Erre tekintettel 2015. január 01-től Derecske I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település lett.

Az új állapotban az alábbiak szerint alakulnak a veszélyeztetett lakosok létszámai, az osztályba sorolás tekintetében.

Katasztrófavédelmi osztály	Települések száma	Lakosságszám
I. osztály	5	252182
II. osztály	11	52613
III. osztály	13	29649
29 település		334444

Ezzel a változással tovább nőtt, az eredetileg is jelentős számú a veszélyeztetett lakosok száma a kirendeltség területén. Ezt szemléltetik az alábbi ábrák (3. és 4. ábra)



3. ábra



4. ábra

Ellenőrzések

Folyamatosan és visszatérően ellenőriztük a települések belvízelvezető rendszereinek állapotát. Az ellenőrzések elérték a kitűzött célt, a kirendeltség településein nagymértékben csökkent a belvíz által okozott kockázat mértéke. A téli hónapokban a rendkívüli téli időjárás által érintett kockázati helyszínek ellenőrzése jelentette a fő feladatot. Az elmúlt évben több esetben kezdeményeztük veszélyes (előregedett, instabillá vált) fák kivágását, az előregedett ágak eltávolítását. Motoros szirénák ellenőrzése során a lakossági riasztóeszközök folyamatos állagromlása és működésképtelensége állapítható meg a javításra és karbantartásra szánt anyagi forrásokkal nem rendelkező településeken.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv munkatársainak bevonásával tovább végeztük a befogadásra tervezett helyek ellenőrzését. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján átdolgozásra kerültek a nyilvántartásaink.

2014-ben az igazgatóság utasítására az arra kijelölt településeken rendszeresen ellenőriztük a kommunális hulladékszállítást (Mikepércs, Sáránd, Hajdúbagos, Kokad és Hosszúpályi).

Veszélyelhárítási tervezés, adattár

A 2014. évben a veszélyelhárítási tervrendszer aktualizálása megtörtént, Az év során tapasztalt változások a dokumentumokon átvezetésre kerültek. Az adattárak a közbiztonsági referensek bevonásával, két alkalommal pontosítva lettek.

Települési közbiztonsági referensi rendszer működtetése

Általános tapasztalat, hogy a referensek aktívan közreműködtek a jelentkező feladatok végrehajtásában a helyi adottságok, lehetőségek és korlátok függvényében. A havi értekezleten való részvételi arányuk átlagosan 60 – 70 % között ingadozott az elmúlt év folyamán.

Öröndetes, hogy a kirendeltség települései közül I.-II. katasztrófavédelmi osztályba összesen 16 település sorolt, ezzel szemben referens 20 településen van kinevezve. 17 településen helyettes is kijelölésre került, akik közül négyen tanfolyamot is végeztek, és sikeres vizsgát tettek.

A koordinációs értekezletek állandó napirendi pontjai voltak:

- előző hónap tevékenységének értékelése,
- feladatszabás tárgyidőszakra,
- ismeretátadás a konkrét feladatszabásokkal kapcsolatosan,

A koordinációs értekezleteken megtárgyalt főbb aktuális feladatok, felkészítések tárgyai:

- a téli időjárással kapcsolatos feladatok,
- a megújult védelmi igazgatási rendszer,
- a közbiztonsági referensek hatósági munkába való bevonása,
- a szabadtéri tüzmgelölés feladatai,

- a települési polgári védelmi szervezetek megalakításával kapcsolatos feladatok,
- az ár- és belvízvédelmi felkészülés feladatai,
- a referensek tapasztalatainak megvitatása,
- a veszélyelhárítási tervezés feladatai (technikai eszközök lebiztosítása, befogadó helyek ell.)
- a munkahelyi pv. szervezetek függőben lévő feladatai,
- a települési pv. szervezetek alapképzésének helyzete és feladatai,
- nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatos feladatok,
- önkéntes polgári védelmi szervezetek (járási mentőcsoportok) megalakítási feladatai.

Polgári védelmi szervezetek felkészítése

2014. I. félévének egyik fő feladata volt a települési polgári védelmi szervezetek 6 órás alapképzésének végrehajtása azon településeken, ahol 2013-ban nem valósult meg. E mellett elkezdődött a munkahelyi köteles polgári védelmi szervezetek állományának a képzése is. Az év folyamán 600 fővel kerültek végrehajtásra a felkészítések. A felkészítés napján az alapképzést követően az állomány tesztlap kitöltésével tett vizsgát az elsajátított ismeretekből. A terveknek megfelelően 2014. első félévre 100%-ban megtörtén a települési köteles polgári védelmi szervezetek alapképzése.

Önkéntes járási mentőcsoportok megalakítása és nemzeti minősítése

A 2013. decemberében jóváhagyott megalakítási terveknek megfelelően megalakításra került a négy önkéntes járási mentőcsoportunk 25-25 fővel.

A 2014. év egyik kiemelt szakmai feladata volt a mentőcsoportok dokumentumainak a kidolgozása. A rendszerbeállító és nemzeti minősítő gyakorlatuk megszervezése és végrehajtása. A költséghatékonyságot szemelőtt tartva, illetve a szűkös anyagi források figyelembevételével mind a négy mentőcsoport egy-egy gyakorlat keretében hajtotta végre a rendszerbeállító gyakorlatot, illetve a nemzeti minősítő gyakorlatot.

Fsz.	Járási mentőcsoport megnevezése	A rendszerbeállító gyakorlat nemzeti minősítéssel végrehajtásának időpontja
1.	Gerundium MCS (Debrecen)	2014. július 4-5.
2.	Ligetfalja MCS (Nyíradony)	2014. július 4-5.
3.	Kösely MCS (Hajdúszoboszló)	2014. június 6-7.
4.	Kálló MCS (Derecske)	2014. június 26-27.

A kirendeltségünk mind a négy önkéntes járási mentőcsoportja sikeresen megszerezte a nemzeti minősítést. A 2015-ös év fő szakterületi feladatánaként jelentkezik a települési önkéntes mentőcsoportok életre hívása, megalakítása és felkészítése a helyi feladatokra.

A HVB-k feladataiban való közreműködés

2014.-ben is az előző évhez hasonlóan négy HVB működött az illetékességi területünkön, Debrecen, Derecske, Hajdúszoboszló és Nyíradony székhelyekkel. A kirendeltség állományából a HVB elnökhelyettesi feladataival megbízottak személyek előterjesztést nyújtottak be a HVB-k felé a téli időjárással kapcsolatos feladatok végrehajtására, és az ezzel kapcsolatos határozathozatalra.

Kezdeményeztünk az ár- és belvízvédelmi felkészüléssel kapcsolatban HVB határozatok elfogadását.

Tavasszal részt vettünk az I. féléves rendes üléseken, ahol beszámoltunk a katasztrófavédelmi végzett feladatokról, tapasztalatokról.

Elkészítettük beszámolóinkat a HVB-k II. féléves rendes üléseire, ahol képviseltük a katasztrófavédelmi szakmai érdekeket, ismertettük a járási mentőcsoportok gyakorlatainak tapasztalatait.

Katasztrófavédelmi felkészítés

A katasztrófavédelem komplex feladatrendszerén belül a lakosságfelkészítési feladatok megújítása révén kiemelt célként kezeltük a katasztrófavédelmi ismeretek minél szélesebb körű terjesztését, a felelősségtudat erősítését és az önmentő képességek növelését. Katasztrófavédelmi felkészítési tevékenységünk kiterjedt a felnőtt lakosságra. A tájékoztatásban aktívan közreműködtek a közbiztonsági referensek.

A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésében kiemelt figyelemmel fordultunk az ifjúság felé. A középiskolások felkészítése elsősorban a közösségi szolgálat keretében valósult meg. Ezen felül az ifjúság katasztrófavédelmi képzését rendszeres iskolai részvétellel, kiállításokon és bemutatókon (Szelet a vitorlába, Farmer Expo) való jelenléttel, versenyek lebonyolításával és az oktatásban való megjelenésünkkel valósítottunk meg.

A tárgyévben felkészítettek célcsoportonként (fő)	
Polgármesterek	29
Jegyzők	28
Közbiztonsági referensek	29
HVB elnökök	4
Köteles pv. állomány	594
Pedagógusok	21
Óvodások	275
Általános iskolások	368
Közép és felső iskolások	1245
Lakosság	kb. 1500
Felkészítettek összesen	4093

Külső védelmi tervgyakorlatok

A kirendeltség négy településén került végrehajtásra részleges külső védelmi tervgyakorlat.

Település	A gyakorlat időpontja	Résztevők száma
Nagyhegyes	2014. október 02.	26 fő
Hajdúszoboszló	2014. november 05.	21 fő
Debrecen	2014. november 10.	25 fő
Nádudvar	2014. november 27.	15 fő

Közösségi szolgálat

A Debreceni KvK 30 középiskolával kötött együttműködési megállapodást a 2014-es évben. Az év folyamán összesen **1125** tanuló végzett közösségi szolgálatot a kirendeltségen, illetve a HTP-n.

Az elmúlt évben a kirendeltség két katasztrófavédelmi őrén is beindult a közösségi szolgálat programja. Ennek megfelelően átdolgozásra került az általános levezetési terv. Az év folyamán arra törekedtünk, hogy biztosítsuk azt az optimális foglalkoztatottságot, ami még nem zavaró a kirendeltségünk napi feladatvégzésében, egyúttal az együttműködésben érintett iskolákból jelentkező minél nagyobb létszámú diáknak lehetőséget biztosít szolgálati lehetőséget.

IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET

Veszélyes üzemek:

Jelenleg a Kirendeltségen 5 darab felső küszöbértékű, 7 darab alsó küszöbértékű, 17 darab küszöbérték alatti üzem található, melyek közül 11 súlyos káresemény elhárítási terv (továbbiakban: SKET) készítésére kötelezett.

Veszélyes üzemek ellenőrzése vonatkozásában a 2014-es évre 56 darab ellenőrzés volt előirányozva. A végrehajtott ellenőrzések darabszáma 59 darab volt az év lezártaival.

A veszélyes üzemek ellenőrzési darabszámait az alábbi ellenőrzésfajták szolgáltatták:

Időszakos hatósági ellenőrzés:

Időszakos hatósági ellenőrzés keretében jelentősebb hiányosság nem került föltárásra.

1 esetben megállapításra került, hogy az üzemeltető a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet által meghatározott SKET gyakorlatot végrehajtotta, azonban a gyakorlatról való bejelentés nem történt meg a Katasztrófavédelmi Hatóság felé.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a Kirendeltségen megalakult iparbiztonsági hatóság általi kontrollnak köszönhetően az Üzemeltetők jogkövetőek, az előírásoknak megfelelően végzik tevékenységüket.

Belső védelmi tervgyakorlat ellenőrzése:

Belső védelmi tervgyakorlat ellenőrzése keretében a Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője 1 alkalommal az Üzemeltető által végrehajtott gyakorlatot nem megfelelőre minősítette:

2014. augusztus 5.-én alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén belső védelmi tervgyakorlat ellenőrzésére került sor. A kirendeltség az ellenőrzést követően a gyakorlatot nem megfelelőre minősítette, mivel a gyakorlat során tervezett feladatok elvégzése, rendkívül hosszú időt vett igénybe a gyakoroltatásban résztvevő dolgozók számára, valamint a TMK raktárt - melyben a habképző anyag egy részét tárolták - negyvenöt percen belül sem sikerült kinyitni.

A gyakorlaton tapasztaltakról és a gyakorlat minősítéséről a Kirendeltség soron kívül tájékoztatta az Igazgatóságot, aki az üzemet a belső védelmi tervgyakorlat megismétlésére kötelezte. A megismételt gyakorlatot szintén ellenőriztük, mely ellenőrzésen megállapításra került, hogy az üzem korábbi hibákból, hiányosságokból tanulva, az azok javítása érdekében meghozta a szükséges intézkedéseket, így a gyakorlatot megfelelőre minősítettük.

Súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlat ellenőrzése:

Súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlat ellenőrzése keretében jelentősebb hiányosság nem került föltárásra.

Üzemazonosítási helyszíni szemlék:

2014. október 17.-én lefolytatott üzemazonosítási helyszíni szemlén megállapításra került, hogy az üzemeltető jelentősen túllépte a telephelyén tárolt veszélyes anyagok mennyiségével, a negyed küszöböt. A 219/2011. (X. 20.) Korm. r. 1. melléklet 3. pontjában részletezett összegzési szabályt alkalmazva a telephelyen, a toxicitásra

vonatkozó összegzési érték 0,2855; a tűzveszélyességre vonatkozó összegzési érték 0,4103; az ökotoxicitásra vonatkozó összegzési érték 0,7043 volt.

Az üzemazonosítási helyszíni szemlének köszönhetően, várhatóan 2015.-ben a küszöbérték alatti, súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek száma – fentiek miatt - egyel nőni fog.

Iparbiztonsági szakterületet érintő, veszélyes üzemekkel kapcsolatos kiemelt események:

2014. szeptember 19.-én a Debrecen, Balmazújvárosi út alatti, küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén, anyaghiba miatt ammóniaszivárgás alakult ki. Az üzem területén rendszeresen lefolytatott időszakos hatósági ellenőrzéseknek, valamint az üzem részéről jogszabály által meghatározott éves részleges és hároméves komplex súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatoknak köszönhetően – melyet a Kirendeltség rendszeresen ellenőriz – a kialakult helyzetet az üzem dolgozói megfelelően tudták helyileg kezelni. Végrehajtották az üzem teljes területének kiürítését, mely 82 főt jelentett. 1 főt eszméletlen állapotban hoztak ki a veszélyeztetett területről, kinek egészségügyi ellátását a mentőszolgálat kiérkezéséig folytattak. A technológusok a sérült csőszakaszt a szivárgás megszüntetése végett kiszakaszolták.

2014. december 7.-én alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 12.-es hűtőház épületében történt tüzeset, melyben a technológia hűtése történik, a kompresszor 2 db elektromos motorral van ellátva, melyből az egyik üzemel, a másik tartalék. A tüzeset idején a technikusok az érintett motort áramtalanították és átváltották a technológiát a tartalék motorra. A technológia leállítására így nem volt szükség. A tüzesettel érintett GH-1202 York típus, 3000 ford/perc motor vizsgálat és javításra elszállításra került. A vizsgálat eredményétől függően tesz javító intézkedéseket az üzem. A tüzet a létesítményi tűzoltóság 2 db 6 kg-os porral oltóval eloltotta. Az esemény, veszélyes üzemben, nem veszélyes anyag jelenlétében bekövetkezett üzemi esemény (elektromos működésű motor csapágya körül tűz).

Az Iparbiztonsági információs rendszer naprakészen tartása elősegíti az eredményes munkavégzést, ezért a rendszerben pontos adatokkal rögzítésre kerültek a veszélyes üzemeknél történő változások.

Veszélyes üzemek supervisorri ellenőrzése:

A supervisorri ellenőrzési jogkörnek köszönhetően, más hatóságok bevonásával az eddigieknél hatékonyabb ellenőrzés alá tudjuk vonni a cégeket. A supervisorri ellenőrzések megtervezése, megszervezése, az ellenőrzés lebonyolításának koordinálása mind-mind sok kommunikációt, egyeztetést kíván, melynek alappillére a napi pontosítás, valamint a társszervekkel folytatott szoros együttműködés. A supervisorri ellenőrzések megszervezéséről, lebonyolításáról a társszervek pozitív visszajelzéssel vannak felénk. A 2014.-es évben lefolytatott supervisorri ellenőrzések során iparbiztonsági szempontból jelentősebb hiányosság nem került föltárára.

Veszélyes áru szállításának ellenőrzése:

ADR Veszélyes áruszállítás:

A 352/2014. (XII.29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján 2014. december 30. hatállyal a 234/2011. (XI. 10.) kormányrendelet I. fejezete kiegészült a 4/A. §-al, mely alapján a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódó bírságolási eljárást első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve folytatja le. A jogszabályváltozással kapcsolatosan december hónapban az új eljárásokra való felkészülés valósult meg.

2014. évben elvégzett ellenőrzések során összesen 568 db gépjármű került kontroll alá, melyből 90 minősült ADR-es szállítmánynak. Az illegális veszélyes áru szállítás kiszűrése céljából, szűrőpróba szerűen 478 nem jelölt jármű került ellenőrzésre. A nem jelölt gépjárművek ellenőrzése vonatkozásában szabálytalanság nem került megállapításra, ADR-es gépjármű vonatkozásában 2 esetben lett szabálytalanság föltárva.

A veszélyes áru szállítások ellenőrzése, a hatósági osztály, és a Katasztrófavédelmi megbízottak, valamint a hatósági feladatokkal megbízott szolgálatot teljesítő állomány közreműködésével került végrehajtásra.

Az ellenőrzéseket elsősorban tervezetten, havonta egyenletesen elosztva végeztük. Az országos iparbiztonsági főfelügyelő feladatszabása alapján minden hónap 20-ig felterjesztettük a következő hónapra vonatkozó ellenőrzési tervet, valamint minden hónap 5-ig elkészítettük és felterjesztettük az előző hónapra vonatkozó összefoglaló jelentést a végrehajtott ellenőrzésekről, továbbá a VÁSZIR adatbázisban rögzítésre kerülnek a havi tervek.

A VÁSZ Statinfo szoftver az ellenőrzést végzők részére rendelkezésre áll, mobil internet használata mellett a két adatbázis (Statinfo, VÁSZIR) összehangolt és folyamatos töltésére kiemelt figyelmet fordítunk.

A folyamatos és tervszerű ellenőrzéseknek köszönhetően elmondható, hogy a közúti veszélyes áruszállítás területén, a szabálytalan, engedély nélküli szállítások számát sikerült visszaszorítani.

ADR szerinti veszélyes áruszállítással kapcsolatos telephelyi ellenőrzésekre 9 alkalommal került sor, melyek tapasztalatai alapján az ügyfelek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

RID Veszélyes áru fuvarozás:

2014. évben elvégzett ellenőrzések során összesen 154 db vasúti kocsik került kontroll alá, melyből 153 minősült RID-es szállítmánynak. A RID-es vonatok ellenőrzése vonatkozásában 1 esetben, a bejelentés szabályszerűségének vizsgálata érdekében indult eljárás, mely eljárás megszüntetésre került mivel megállapításra került, hogy a bejelentés szabályszerű volt.

RID szerinti veszélyes áruszállítással kapcsolatos telephelyi ellenőrzésekre 3 alkalommal került sor, melyek tapasztalatai alapján az ügyfelek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

A vasúti veszélyes áru szállítás esetében, a legtöbb szállítás lebonyolítását, a Rail Cargo Hungaria Kft. végezte. Vasúti veszélyes áruszállítással összefüggésben baleset nem történt, eljárás lefolytatása nem volt a Kirendeltségen.

A VÁSZ Statinfo szoftver az ellenőrzést végzők részére rendelkezésre áll, mobil internet használata mellett a két adatbázis (Statinfo, VÁSZIR) összehangolt és folyamatos töltésére kiemelt figyelmet fordítunk.

ICAO veszélyes áru szállítás:

2014. december 12.-én a Magyar Közlöny 173. számában megjelent a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Kormányrendelet. A jogszabály megjelenésével kapcsolatosan december hónapban az új eljárásra való felkészülés valósult meg.

Létfontosságú rendszerelemek – kritikus infrastruktúra:

A létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelemről szóló törvény (a továbbiakban: LÉT tv.) hatályba lépésével új feladatok végrehajtására kellett felkészülni, a megjelenő ágazati jogszabályokat figyelemmel kísérni, feldolgozni.

A létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelemről szóló törvény hatályba lépésének területi és helyi szintű katasztrófavédelmi feladatai, felkészülés az új szakterülettel kapcsolatban jelentkező feladatok végrehajtására. A LÉT tv. és annak végrehajtási rendelete, vonatkozó hatályos belső szabályzó ismertetése, feldolgozása hatósági osztállyal. Továbbképzés, oktatás keretében az új jogi szabályozás elemzése, a megjelenő ágazati jogszabályok figyelemmel kísérése folyamatos.

19 esetben jártunk el lehetséges létfontosságú rendszerelem kijelölési eljárásaiban szakhatóságként, mely 19 eljárásból 2 esetben adtunk ki hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást. A lefolytatott létfontosságú rendszerelemek kijelölési eljárásai minden esetben agrárgazdaság ágazathoz tartoztak.

Hulladékszállítás folyamatosságának ellenőrzése:

2014. év elején kezdtük meg a nem rendszeres hulladékszállítás ellenőrzését. Kezdetben egy településen, Létavértesen, majd ezt követően további öt településen, Sárádon, Hajdúbagoson, Mikepércsen, Kokad, Álmosd településeken. Az ellenőrzéseket szervezeten, heti rendszerességgel, majd az év negyedik negyedétől kezdődően, az Országos Iparbiztonsági Főfelügyelő utasítására havi rendszerességgel végeztük. A hulladékszállítás folyamatosságában 2014. évben nem volt fennakadás tapasztalható.

Gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos hatósági feladatok:

A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségen 2014. évben 5 esetben indult eljárás gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentés vonatkozásában. A bejelentések egyike sem felelt meg a bejelentésre vonatkozó jogszabálynak, így azok érdemi vizsgálat nélkül el lettek utasítva.

Továbbképzések:

A kirendeltségen, a Hatósági Osztály részére az Iparbiztonságról, az iparbiztonságon belül jelentkező feladatokról, eljárási rendekről, előadásanyag készítésére került sor, mely előadások megtartása, továbbképzési ütemterv alapján valósult meg, annak érdekében, hogy az integrált hatósági munkavégzés megvalósulhasson.

2014. augusztus 13-al új Iparbiztonsági Felügyelő került kinevezésre a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségen, aki jelenleg nem rendelkezik ADR ügyintézői végzettséggel, rendészeti szakvizsgával illetve a rendészeti vezetőképző elvégzése is előírás részére. A szükséges végzettségek megszerzése folyamatosan történik.

HATÓSÁGI SZAKTERÜLET

A mellékletként csatolt statisztikai adatokból látható, hogy az osztály kiemelkedő ügyszámot tudhat a magáénak, melyből több jelentős, magas szakmai hozzáértést igénylő ügy is volt.

A Katasztrófavédelem szervezetén belül a Kirendeltség Hatósági Osztálya látja el az első fokú hatósági és szakhatósági feladatokat. Ezek az ügyek igen széles körben érintik, ill.

kihatással vannak az állampolgárok napi életvitelére, ezáltal jelentősen meghatározzák a szervezetünkről alkotott véleményüket. A hatósági osztály, tudatosan törekszik a hatékony működés érdekében az integrált hatósági munkára.

A kialakult új szemléletnek köszönhetően az ügyintézők polgári védelmi és iparbiztonsági szempontból is igyekeznek megközelíteni az ügyeket, rendszeresen konzultálnak a fenti szakterületek szakirányítóival. A hatósági munkavégzésbe rendszeresen bevonásra kerülnek a nem a hatósági osztály állományába tartozó, de hatósági feladatokat ellátó személyek (tűzoltóparancsnok-helyettese, KVMB-s, beavatkozó állomány). A fentiekén túlmenően elvárás az osztályon munkát végzőkkel kapcsolatban, hogy munkájuk során ne csak a katasztrófavédelem szemszögéből vizsgálják meg az ügyeket. Amennyiben hatóságunknak nincs hatásköre eljárni egy ügyben, járjunk utána mely hatóság hatáskörét érinti és tegyük át oda. amennyiben szükséges az ügy megoldásához kezdeményezzünk közös szemlét más hatósággal. A fenti gondolkodásmód hozzájárulhat, ahhoz hogy az állampolgárok szervezetünkhöz kössék a biztonságérzetük növekedését. A mai felgyorsult világban fontos, mind a hatósági, mind a szakhatósági ügyeknél, az ügyek gyors elbírálása a gyors döntés, hogy ne okozunk felesleges hátrányt az ügyfélnek, de természetesen ez nem mehet a szakmaiság hátrányára.

A hatósági adatszolgáltatási rendszer alkalmazásáról szóló 126/2012. számú BM OKF főigazgatói intézkedésnek megfelelően a hatósági tevékenységgel kapcsolatos hatósági helyszíni szemléket, hatósági ellenőrzéseket valamint káreseti helyszíni szemléket – a tűzeseti káreseti helyszíni szemlék kivételével és a megindított hatósági eljárásokat a KAP online rendszeren belül a „Hatósági adatszolgáltatás” (HADAR) menüpontban folyamatosan rögzítjük. A hatósági munkával kapcsolatos ügyek intézése során a HADAR rendszerben felvitelre kerülnek az objektumok, szervezetek valamint az összes eljárási cselekmény eredményeként kiadott dokumentumok, iratok.

A hatósági osztály rendszeresen elkészítette és megküldte a meghatározott napi, heti, havi jelentéseket az elvégzett munkájáról. A felügyeleti szervek által meghatározott témakörökben a hatósági osztály személyi állománya részére heti továbbképzések magtartására került sor, továbbá a hatósági osztály személyi állománya részt vett a Hajdú-Bihar MKI által szervezett megyei továbbképzéseken és a meghirdetett regionális továbbképzéseken, ezzel is elmélyítve szakmai ismereteit.

Kiemelkedik a 2015. március 5-től bevezetésre kerülő „új” OTSZ-hez kapcsolódóan szervezett 2 napos regionális továbbképzés, mivel a szakmánk alapjait képező jogszabály változásáról itt kaphatunk először hiteles információkat. Az OTSZ változásainak feldolgozásaihoz természetesen nem elégséges részt venni a továbbképzésen, az új ismeretek feldolgozását mind egyénileg mind a szervezetünk keretein belül megkezdtük, de az ehhez kapcsolódó munka java 2015 első negyedében kerül elvégzésre. Az „új” OTSZ változásai több egyéb jogszabályra is kihatnak, ennek köszönhetően az ezekben bekövetkező változások nyomon követése, megismerése is feladatává vált a hatósági osztálynak.

Az építési termékek megfelelőségének igazolásával összefüggésben szintén 2013-ban történt ugyan a jogszabályváltozás, de év során az építési és különösen a használatbavételi engedélyezési ügyekben (pl.: Nagytemplom használatbavétele) számos esetben kiderült, hogy az ügyfelek egy része nincs tisztába a változásokkal. A fentiekre tekintettel az építési termékek, közte a beépített tűzjelző berendezések alkatrészei megfelelőségének igazolására összeállított dokumentációk vizsgálatára az ügyintézők igyekeztek nagyobb figyelmet fordítani.

Kiemelkedik még az előző év történéseiből, hogy a vízügyi hatósági jogkört 2014. szeptembere óta a Katasztrófavédelem gyakorolja. Mivel az oltóvízellátással kapcsolatosan szorosan összekapcsolódik szakterületünkkel a vízügyi terület, ezért különösen fontos vált, hogy az építési engedélyezési eljárások során az ügyintézők erre a területre kiemelt figyelmet fordítsanak és amennyiben szükséges a vízügyes ügyintézőkkel közreműködjenek.

A hatósági ügyekben az ügyfelek részére heti három alkalommal négy órában rotációs rendszerben egy ügyintéző biztosítja a személyes konzultáció lehetőségét, melyet az általuk fontosnak tartott tűzvédelmet érintő kérdésekben magánszemélyek és tűzvédelmi szakemberek is egyaránt igénybe vesznek. A személyes konzultáció mellett az ügyintézők folyamatos telefonos elérhetősége is biztosított az ügyfelek részére, melyet különösen az éppen az aktuálisan társadalmilag nagy érdeklődést kiváltó ügyekben (pl. lépcsőházban elhelyezett rácsok, virágok, tárolás; kémények felülvizsgálatának, tisztításának elvégzése; stb.) nagy számba igénybe is vesznek a magánszemélyek.

A hatósági munka során az alábbi területekhez kapcsolódó kiemelkedő eljárások:

Szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatos hatósági tevékenység:

Az első negyedévben 2 alkalommal történt a társhatóságok együttes bevonásával megvalósuló szabadtéri tüzesetek megelőzésére irányuló DISASTER ellenőrzés Nyíradony és térsége, valamint Újléta és Létavértes bel valamint külterületén. A két alkalom alatt összesen 26 ellenőrzés lefolytatására került sor, mely alkalmakkor a korábbi években keletkezett tüzesetek helyszínei kerültek ellenőrzésre valamint a helyismerettel rendelkező hatóságok szakemberei által potenciálisan műveletlen, gondozatlannak titulált térségei, területei lettek megvizsgálva.

A második negyedévben, pontosabban 2014. június 12-én - társhatóságok bevonásával-újabb, a szabadtéri tüzesetek megelőzésére irányuló komplex supervisor ellenőrzések lettek megtartva Nyíradony és térsége, valamint Derecske és Létavértes bel, illetve külterületén. Összesen 44 ellenőrzés lefolytatására került sor, melyek alkalmával az erdők és 200 m-es körzetei kerültek szemrevételezésre. A 44 ellenőrzésből 14 esetben tártunk fel szabálytalanságot, melyek nagy részét a kijelölt tűzrakó helyek tisztántartása, a tűzrakó helyek jelölésének hiánya, valamint az erdőbe vezető út jelölésének hiánya adta.

Az ellenőrzések több szálon futottak a megyében, viszont erdőben való közlekedésre alkalmas gépjármű csak egy állt rendelkezésre, így csak az erdészet segítségével volt megvalósítható az ellenőrzés. Összességében ki kell emelni, hogy az jelentősen visszaesett a szabadtéri tüzesetek száma, melynek a kedvező időjárás túl mindenképp egyik fő oka a szabadtéri tüzek megelőzése érdekében hozott intézkedéseknek és az intézkedések a hatósági osztály által hatékonyan történő végrehajtása.

Rendezvényekhez kapcsolódó hatósági tevékenység:

Megyeszékhelyként és egyetemi városként évről évre jelentős számú szabadtéri rendezvény és zenés-táncos rendezvény engedélyezésében, kontrolálásában és ellenőrzésében veszünk részt, melyek lebonyolítása alapján a közvélemény széles köre ítéli meg munkánkat. A rendezvények közül kiemelkednek az alábbiak: Mihály napi vásár, Tavasz kirakodó nagyvásár, Farmer Expo, Zamat fesztivál, III. Vekeri fesztivál, szilveszteri rendezvények, a Nagyerdőn megrendezésre kerülő Campus fesztivál valamint az országosan is kiemelkedő, jelentős számú érdeklődőt vonzó rendezvény a Debreceni Virágkarnevál.

A fenti rendezvényekkel kapcsolatban számos esetben fordultak hozzánk vagy mi magunk kezdeményeztünk nem kötelező egyeztetéseket, a biztonságos lebonyolítás érdekében. Sok esetben akarják rutinból megszervezni ezeket az eseményeket, mely megközelítés nem célravezető. A hatósági osztály igyekszik minden évben kiértékelni az eljárások során szerzett tapasztalatokat és azokat a következő évben felhasználva elősegíteni a biztonságos lebonyolítást. A fenti jelentősebb eseményen kívül több kisebb rendezvény ügyében is eljárunk, melyek között vannak rendezvénytartási engedély hatálya alá tartozó események (pl. augusztus 20-hoz kapcsolódó falunapok) és bejelentés köteles rendezvények (pl. szalagtűzők) egyaránt. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 13. § és 14 §. szerint a jegyző koordinálja a

zenés táncos szórakozóhelyek ellenőrzését. Működési időn kívül évente legalább egyet, működési időben pedig kétféle ellenőrzést kell tartani a rendelet erejénél fogva. Kirendeltségünk eleget téve a jogszabályban meghatározott kötelezettségének részt vesz ezeken az ellenőrzéseken. A folyamatos hatósági jelenlétnek és a kellő alaposítással végrehajtott ellenőrzéseknek köszönhetően ebben az időszakban az ellenőrzések már csak kisebb fokú hiányosságok tártak fel pl: az elektromos/villámvédelmi berendezések felülvizsgálatáról készült dokumentáció hiányosságokat állapít meg melyek kijavítása nincs hitelt érdemlően igazolva, a dolgozók tűzvédelmi oktatásának megtörténtét igazoló dokumentáció nincs a helyszínen, melyek nem vontak maguk után komolyabb szankcionálást. Az üzemeltetők minden esetben tudatosak a tűzvédelmi helyzetet tekintve, a biztonsági személyzet által végrehajtatott és betartatott saját szabályokkal kontrollálják a bent tartózkodók létszámát, a menekülési útvonalak és a menekülésre számításba vett nyílászárók járhatóságát, nyithatóságát, hozzáférhetőségét. A rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően meggyőződhetünk arról, ahogyan a szórakozóhelyeken tartózkodók biztonságát garantáló jogszabályok betartása bekerült a rendezvények lebonyolítási rutinjába. A nem rendszeres rendezvénytartási engedéllyel rendelkező szervezők rendezvényei jellemzően közösségi rendeltetésű létesítményekben (Főnix csarnok, Kodály rendezvényközpont stb.) kerülnek lebonyolításra mely létesítmények - jellemzően tömegtartózkodásra alkalmasak – a kockázatuknak megfelelő tűzvédelmi hatósági kontrollt kapnak rendszeres jelenlétünk miatt. A rendőrséggel helyi szinten jó kapcsolatokat ápolunk, így több ízben hívtak meg bennünket ellenőrzésre (pl.: Hajdúszoboszló és Nyíradony térségében kisebb szórakozóhelyek tekintetében.).

Karácsonyi vásárokhöz kapcsolódó ellenőrzési sorozat:

A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. december hónapban az illetékességi területén található karácsonyi vásárok, valamint az azoknak helyet adó létesítmények területén kerültek végrehajtásra 10 különböző bevásárló központban, 46 ellenőrzést tartott. Összesen 7 esetben tártak fel 17 hiányosságot az ügyintézők.

Az ellenőrzéseken tapasztaltakkal kapcsolatban elmondható, hogy az összesen tapasztalt hiányosságból jellemzően az elektromos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata során feltárt hibák kijavításának hiánya a jellemző, de előfordult hogy a menekülési irány jelzések ellentmondásosak voltak, esetleg nem voltak folytonosak. Előfordult a tűzvédelmi oktatás dokumentálásának hiánya, tűzriadó terv gyakoroltatásának elmulasztása is.

Szabálytalanul működtetett nyílt lánggal üzemelő berendezést, vagy elektromos fogyasztót a kollegák nem találtak egyik helyszínen sem, illetve közvetlen tűz vagy életveszélyt okozó hiányosságot sem állapítottak meg. A felmerült hiányosságok kijavítását, pótlását – amennyiben a helyszínen nem lehetett megszüntetni - kötelezés formájában kezelte az állomány.

Égéstermék-elvezetőkhez kapcsolódó ügyek:

A kéményekhez kapcsolódóan a FÜTESZ Kft. részéről igen jelentős számú kb. 1500 db. ügy került megküldésre, az idén illetve 2013-ról is húzódtak át eljárások 2014-re. Kirendeltségünk a beérkezéstől számított lehető legrövidebb időn belül elsőfokú hatósági eljárást indít azokban az esetekben, amikor a szolgáltató arról értesíti hatóságunkat, hogy az ellenőrzést és felülvizsgálatot nem tudták elvégezni, a költséghatékonyságot szem előtt tartva az eljárás megindításáról szóló értesítés postázásával együtt a felülvizsgálat és ellenőrzés elvégzését igazoló tanúsítvány megküldésére felhívó végzés is postázásra kerül. Amennyiben a felhívás eredménytelenül telt el, Kirendeltségünk határozatban megtiltja az égéstermék-elvezető használatát, ha az ügyfél eleget tesz a felhívásnak és megküldi, a megfelelő minősítésű tanúsítványt az eljárást megszüntetjük. Azokban az esetekben, amikor 1-es típusú hibakód szerepel a megküldött listában 8 napon belül határozatban megtiltjuk az érintett

égéstermék-elvezető használatát. Az égéstermék-elvezetőket érintő jogszabályváltozásoknak köszönhetően az idei évben szembesültünk először a 2-es típusú hibakódú hibákkal. A szolgáltatónak a vonatkozó jogszabály kötelezővé teszi az ezen hibákkal érintett égéstermék-elvezetőkkel kapcsolatban is hatóságunk értesítését is, amennyiben az egy éven túl fennáll. Kirendeltségünk ezekben az esetekben is azonnal határozatban megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését. A FÜTESZ Kft. által megküldött ügyek kb. 1/3-ban az érintett ingatlanok tulajdonosai számos esetben pontatlanul kerülnek feltüntetésre. Az eljárások során tapasztalt nagyszámú ilyen jellegű probléma miatt felmerült, hogy a FÜTESZ Kft. nyilvántartása valószínűleg nem naprakész az ingatlantulajdonosok adatait tekintve. A Kirendeltség eljárásai során a visszaérkező tértivevényes iratok kézhezvétele során szembesül a különböző visszaküldési okokkal: a címzett nem azonosítható, a címzett ismeretlen, illetve az ügyfél elköltözött. Kirendeltségünk ezekben az esetekben a Hajdú-Bihar MKI hatósági osztályán keresztül a TAKARNET rendszerből igényel adatokat az ingatlan tulajdonosaival kapcsolatban, de mivel az eljárások során megtapasztaltuk, hogy az ezekben az esetekben beszerzett adatok sem minden esetben naprakészek - vagy a nagyszámú tulajdonosi kör miatt érdemileg nem jelentenek előrelépést - ezért az utóbbi időben a Járási Kormányhivatalok segítségével a lakcímnnyilvántartásból is kérünk le adatokat belföldi jogsegély keretében. A megküldött adatok alapján ismételten elvégezzük a szükséges eljárási cselekményeket.

Az ügyfelek a hatóságunktól érkező különböző iratok kézhezvételét követően az ügyfelek sok esetben telefonon felháborodva keresték meg Kirendeltségünket, panaszukat előadva. Azokban az esetekben, amikor ezeket a panaszokat írásban is megerősítették, ezt továbbítottuk az MKI részére. Sajnálatos módon mivel a megküldött hivatalos iratokban a Katasztrófavédelem szerepel, mint eljáró hatóság, az egyszerű ügyfelek számos esetben a kéményseprőkkel kapcsolatos negatív tapasztalataikat összemoszák szervezetünkkel. Az MKI részére kb. 30 ügyben továbbítottunk panaszt, mely a közszolgáltató tevékenységével kapcsolatos. Szintén kb. 1/3 az aránya azoknak az eseteknek, melyek során a megküldött irat kapcsán kézbesítési vélelmet kell beállítani.

A fentebb vázolt eljárásrend alapján biztosított hatóságunk részéről az eljárások jogszerűsége. Az eddigi eljárások tapasztalatai alapján a 2014. december hónapban indult ügyeknél a kapcsolattartásra külön telefon és telefonszám került rendszeresítésre és az ügyfelek részére a megküldött iratokban szerepeltetésre, mivel az érdeklődők nagy száma az érdemi munkavégzést hátráltatta. 2015. januárjától az ügyfelek részére az eddigi eljárások során leggyakrabban felmerült problémák tapasztalatait figyelembe véve, egy A2-es lapon külön tájékoztatást is postázunk az eljárás megindításakor, remélhetőleg lecsökkentve az ügyfelekben felmerülő kérdések számát. A legégetőbb probléma, az ingatlantulajdonosok és használók személyének pontatlan megjelöléséből adódik, hiszen így az ügyfelek beazonosítását a közszolgáltató helyett a hatóság végzi, viselve az azzal járó munkát és költséget.

Kéménytűzek, CO mérgezések:

Az égéstermék-elvezetők felülvizsgálatával kapcsolatban végzett nagy mennyiségű munka következtében számottevően csökkent a kéménytűzek és CO szivárgással járó esetek száma. Sajnos ritkán halálesetek is kapcsolódnak az eseményekhez, volt azonban olyan eset is, hogy az ellenkezője bizonyosodott be, mint a Debrecen, Pacsirta utcán bekövetkezett halálesetnél is, melyben az elsődlegesen megállapított tények CO mérgezés bekövetkezésére vonatkoztak, azonban az eljárás során fény derült a haláleset valódi okára, amely szívmegeállás volt. Az ügyek kapcsán a beavatkozó állomány által felvett jegyzőkönyvek alapján történik meg az eljárás lefolytatása.

Téves jelzések vizsgálata:

A téves jelzések visszaszorítása érdekében a hatósági osztály végzi a keletkezésük okának vizsgálatát. A témában december első felében új eljárásrend került kidolgozásra, melyet az ügyintézők megismertek, megismerése után a folyamatban lévő ügyek kapcsán zajló eljárások során alkalmaztak. Az eljárási rendben vázolt eljárási cselekmények természetesen a Ket. figyelembevételével történnek, így előfordulhat, hogy egyes esetekben időigényesebb az eljárás, de ezt ellensúlyozandó jogszabályszerű, és az esetleges kötelezések, bírságok jogszerűen kerülnek megállapításra. Az eljárások kapcsolódó eljárásrend kidolgozása és megismerése után annak megfelelően kerültek megvizsgálásra a téves jelzések okai. A szerződéssel nem rendelkező ügyfeleknél továbbra is iratbemutatással megvalósuló ellenőrzést tartunk, míg a szerződéssel rendelkezőket amennyiben a jelzés egyszeri tájékoztatást küldünk, viszont ha ez többször ismétlődik, akkor indokoltá válik az iratbemutatással megvalósuló ellenőrzés. A Debreceni Kirendeltség illetékességi területén 185 db. szerződött partnertől és 1db nem szerződött partnertől érkezett téves jelzés generálódott, melyek közül többnek a vizsgálata 2015-re is áthúzódott.


1. A végrehajtott ellenőrzések száma az aktuális időszakban:

A hatósági osztály egyrészt a BM OKF által meghatározott ellenőrzési tervek szerint végezte az ellenőrzéseket, mely tervek elsősorban a piacfelügyeleti ellenőrzésekre koncentráltak az év folyamán. A hatósági osztály elvégezte a meghatározott témakörökben a piacfelügyeleti helyszíni hatósági ellenőrzéseket és a meghatározott módon, az FTP szerveren keresztül felterjeszti a BM OKF részére. Ezen felül az év során több ízben is sor került tematikus jellegű kampányszerűen lefolytatott ellenőrzéssorozatra, az időszakos sajátosságok figyelembevételével. Ilyenek voltak a szabadtéri tüzesetek megelőzésére irányuló DISASTER ellenőrzések, a karácsonyi vásárok ellenőrzésére megtartott ellenőrzéssorozat. Az ellenőrzéseken jelentős súllyal bír a különböző rendezvények során, ahhoz kapcsolódóan megtartott ellenőrzéseink. Fontos kiemelni az ellenőrzések kapcsán a hivatásos tűzoltóságok közreműködését. Igen jelentős a segítség az elsődlegesen kikerülő állomány részéről a téves jelzések vizsgálata során, hiszen a helyszínen a dokumentációt is megvizsgálják, rögzítik. A hatósági osztály a beavatkozó állomány által a különböző gyakorlatok feltárt hiányosságok alapján eljár (kötelez, bírságol). A hatósági osztály ellenőrzés sorozat keretében vizsgálta az E.-ON telephelyeken a tűzvédelmi szabályok betartását.

A tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseket továbbra is a lehetőség szerint iratbekéréssel valósítjuk meg. Ez az jelenti, hogy az ellenőrzött írásban tájékoztatást kap hatósági ellenőrzés megtartásáról. Ennek első része abból áll, hogy a kirendeltségen adott időpontban meg kell jelenni az ellenőrzés alá vont létesítmény tűzvédelmi megfelelőségét igazoló dokumentumokkal, cégkivonattal, képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumokkal. Az ügyintéző átveszi a dokumentumokat, majd azokat áttanulmányozva, a hatósági osztályvezetővel egyeztetve döntés születik egy esetleges helyszíni ellenőrzés szükségességéről. A tűzvédelmi ellenőrzések kapcsán fontos azt hangsúlyozni, hogy a ezek összetett ellenőrzések, mely kapcsán a szűkebb egy adott témakörre összpontosító céll ellenőrzések kivételével az ellenőrzött létesítmény komplex tűzvédelmi helyzetéről kapunk képet. A hatósági osztály koordinálja és részt vesz a három szakterület által közösen végrehajtott komplex supervisor ellenőrzéseken.

Az összes helyszíni eljárási cselekmény száma egyrészt a helyszíni szemlék (jellemzően használatbavétel, tüzeseti, panasz és egyéb hatósági ügyek) másrészt a végrehajtott átfogó, utó- és céll ellenőrzések (ezek jellemzően a más hatóság megkeresésére végrehajtott tűzvédelmi ellenőrzések: üzlet-, telephely-, szálláshely működéséhez, stb.) számából tevődik össze. Az elvégzett ellenőrzésekről minden hónapot követően jelentést készítünk és megküldünk az ellenőrzési szolgálatnak.

végrehajtott ellenőrzések	átfogó	195
	utó	33
	cél	392
helyszíni szemle		318
összesen:		938

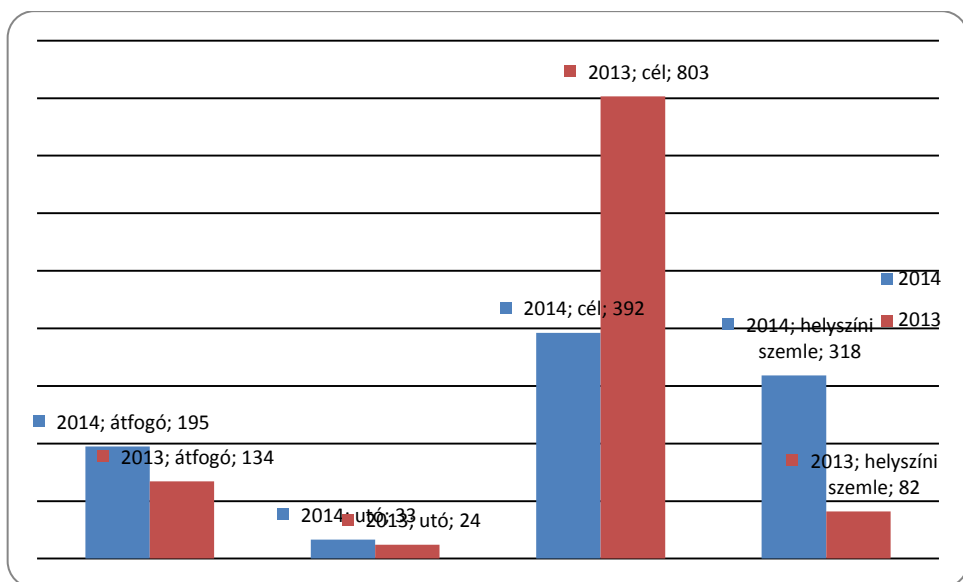


A hatósági kötelezések, bejelentések, a tárgyi időszakbank:

Bejelentések, panaszok:

Jellemzően sok az olyan bejelentés is, amely nem takar jogszabályellenes állapotot. Azokban az esetekben, azonban amikor közvetlenül az élet és vagyonbiztonság van veszélyeztetve azonnali intézkedésre van szükség, melyet jól példáz a Debrecen, Fűredi u. társasházi lakásban tárolt propán bután gázpalackok ügye. A felső lakás erkélyén a tulajdonos 3 db. gázpalackot tárolt szabálytalanul, amelyeket eltávolítottunk a helyszínről és lefoglalásra kerültek, ezzel megszüntetve a közvetlen élet és robbanásveszélyt.

A panaszos ügyek elintézése során előfordult, hogy hatásköri vita megoldására kezdeményeztünk egyeztetést megoldva ezzel más hatóságoknál hónapok óta húzódó ügyeket. A Hajdúszoboszlón működő illegális szociális otthon elleni lakossági panasz Kirendeltségünkhöz érkezett, érintette is a tűzvédelmet, viszont mivel a Szociális és Gyámhivatal az ilyen jellegű intézmények esetén az eljáró hatóság, felé jelezve és szorosan együttműködve jártunk el az eljárás során, mely tűzvédelmi szankciók is alkalmazásra kerültek.

Közérdekű bejelentések, panaszügyek kivizsgálása	149
Tűzvédelmi kötelezettség megállapítása	93
Munkavégzéstől való eltiltás, tevékenység megtiltása	5
Közvetlen tűzveszély	0
összesen:	302

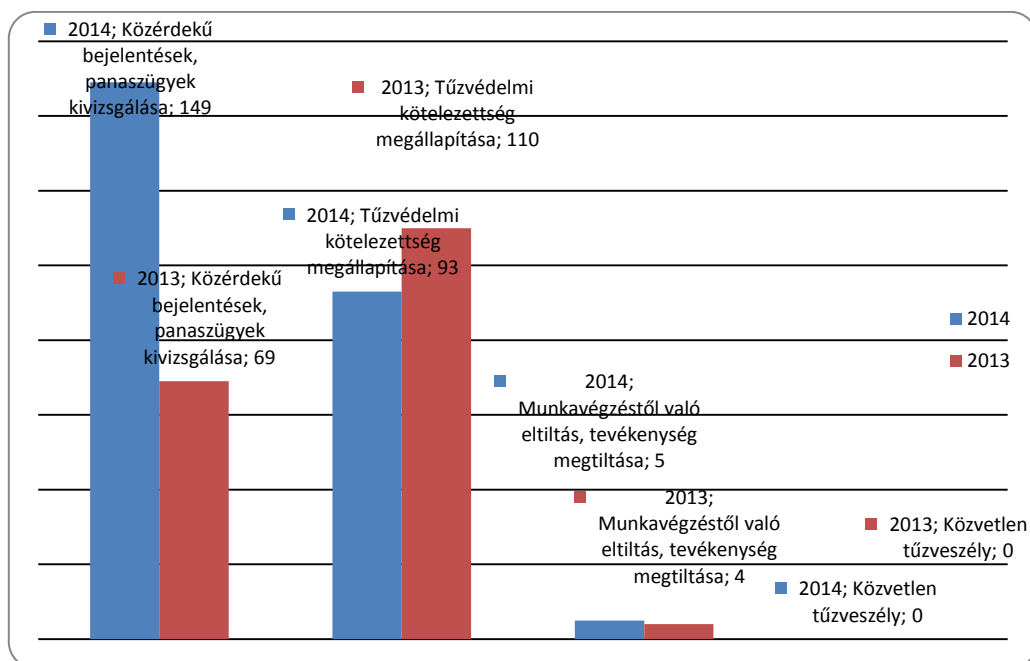


A tűzvédelmi szankcionálás, a tárgyi időszakban az alábbiak szerint alakult:

Ez a szám a hatósági felhívások, és a kiszabott helyszíni- és tűzvédelmi bírságok számát takarja. Tűzvédelmi bírság kiszabására 27 esetben került sor összesen 3.790.000 Ft értékben.

A valós befizetések és a kiszabott bírságok között jelentős eltérés mutatkozhat, mivel egyre gyakrabban fordul elő, hogy a bírság a jogerőre emelkedés után sem kerül megfizetésre. Ezekben az esetekben végrehajtásra irányuló eljárás megindítására kerül sor, de ezek az eljárások nem minden esetben vezetnek eredményre. A statisztát torzíthatja még, hogy az év végén kiszabott bírságok nem mindegyike emelkedett még jogerőre.

hatósági felhívás kiadása	148
tűzvédelmi bírság kiszabása	27
tűzvédelmi bírság összege (e Ft)	3.790
eljárási bírság kiszabása	0
összesen:	189

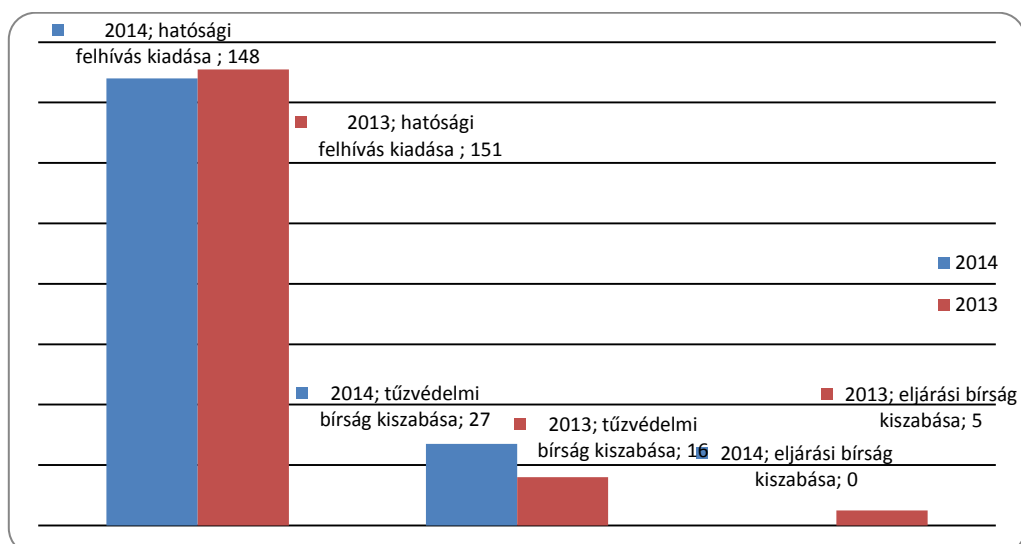

2. A tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos hatósági munka a tárgyi időszakban:


Az eltérési ügyek, tűzjelző berendezés létesítés és használatbavétel, tűzoltó berendezés létesítés és használatbavétel, tűzjelző- / tűzoltó berendezés kötelezés, veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályba sorolás, zsindey-, nád, szalma és egyéb E, F fedélhéjazat ügyek, felhívás hiánypótlásra, tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadása és egyéb hatósági ügyek száma


Az év során az eltérési engedélyek nagy részét a száraz felszálló vezetékekhez kapcsolódó eltérések tették ki. Az egyéb hatóság ügyekből kiemelkednek a sportszövetségi engedélyek kiadásához kapcsolódó ügyek pl. Főnix rendezvénycsarnok területén, az EURO CUP férfi kosárlabda mérkőzéseinek megrendezésével kapcsolatos engedély ügye.

A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos jogszabályi háttér változása kapcsán a hatósági osztály felkészült a várható feladatok végrehajtására. Egyelőre az ilyen ügyek száma nem meghatározó, érdemileg eljárni tulajdonképpen nem is kellett eddig, az eddigi bejelentések kivizsgálása során az ügyfelek vagy illetékbélyeget, vagy a felülvizsgálatról készült dokumentációt nem csatolták és a hiánypótlásnak sem tettek eleget, így az eljárások megszüntetésre kerültek. A hatósági osztály gázvezeték átvágás esetén intézkedik a rendőrség részére a feljelentés megtételéről.

eltérési ügyek	27
tűzjelző berendezés létesítés	100
tűzjelző berendezés használatbavétel	83
tűzoltó berendezés létesítés	15
tűzoltó berendezés használatbavétel	12
tűzjelző- / tűzoltó berendezés kötelezés	0
veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályba sorolás	0
zsindey-, nád, szalma és egyéb E, F fedélhéjazat	0
felhívás hiánypótlásra	22
tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadása	91
egyéb hatósági ügyek	31
összesen:	381

Hatósági ügyek megoszlása

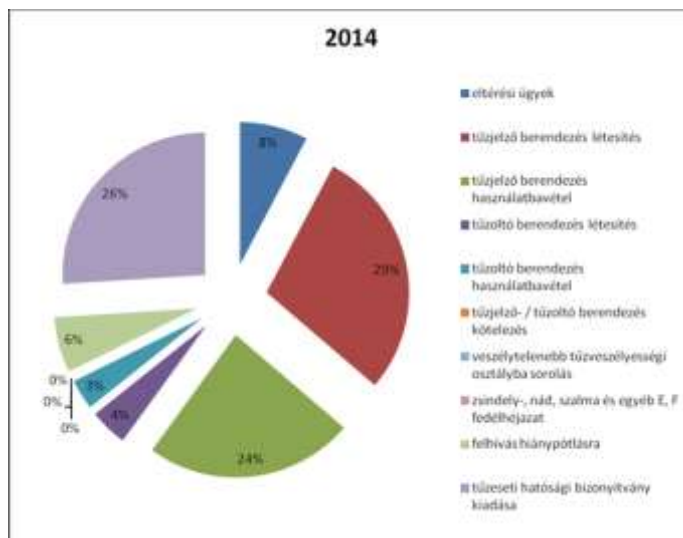


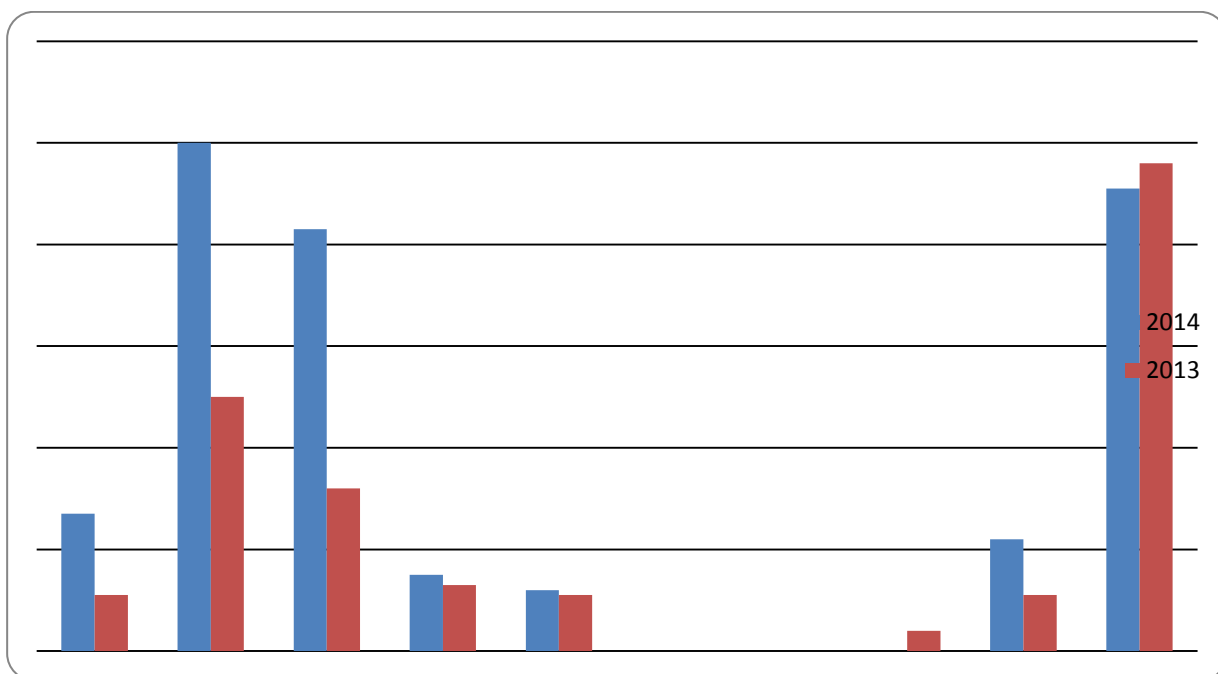

3. A szakhatósági munka a tárgyi időszakban:

Ez a szám a fentebb felsorolt, kirendeltség szakhatósági jogkörében végrehajtott eljárások számát jelöli

építési ügy		174
építési ügyben érintett építmény darabszáma, amelyek szintenkénti összesített alapterülete (m ²)	0-500	8
	501-3000	128
	3000 felett	38
használatbavételi ügy		142
fennmaradási ügy		9
telekalakítási ügy		0
	gyermekjóléti/-védelmi int.	6
	szociális int.	22
	üzlet	125
	rendezvénytartási	28
	szálláshely	12
telepengedély engedélyezési ügy		35
rendezvénytartási engedélyezési ügy		30
pirotechnikai tevékenység engedélyezési ügy		0
nyomvonal jellegű építmény engedélyezési ügy (pl.: vasút, stb.)		98
sajátos építményfajtákkal kapcsolatos ügy		53
felhívás hiánypótlásra		115
egyéb szakhatósági ügy		309
igazgatási szolgáltatási díj (darab)		27
igazgatási szolgáltatási díj (e Ft)		351
összesen:		1158

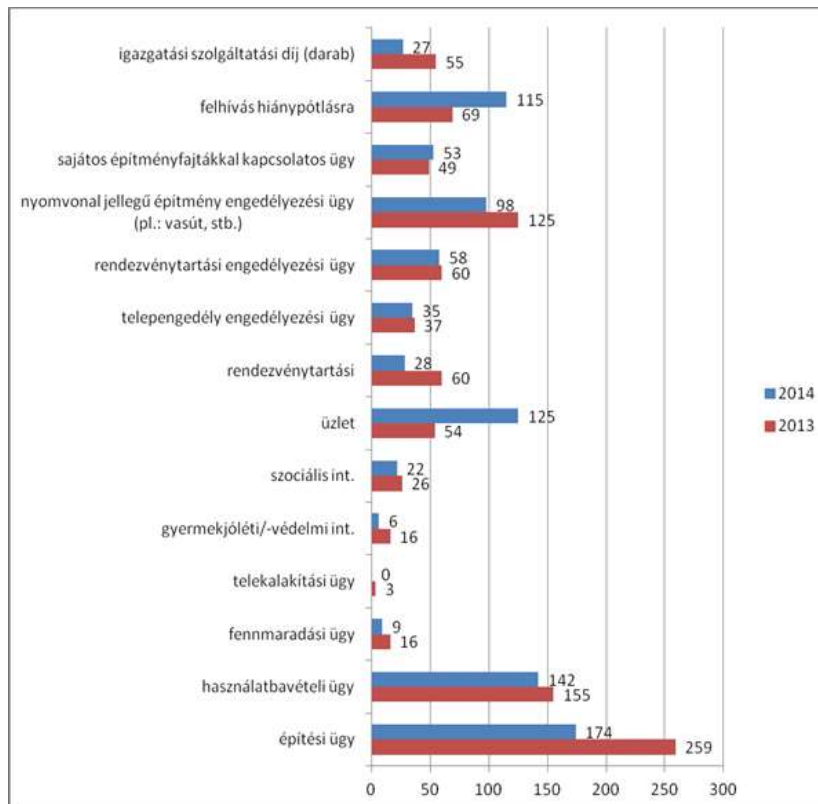

4. A tűzvédelmi tevékenység a tárgyi időszakban:

Szakvélemény, tájékoztatás, tűzvédelmi ügyben tartott, kötelező konzultáció, tűzvédelmi ügyben tartott, nem kötelező konzultáció, tűzvédelmi szakértő kirendelése, áttétel és egyéb ügyek számát jelenti. Kiemelhető az egyeztetések közül a hő- és füstelvezetés kialakításával kapcsolatban megtartott egyeztetéseket, mivel ezek kapcsán több problémával is szembesültünk. Ezt a témakört a 2015-ös esztendőben továbbra is kiemelten kell kezelni.

A tűzvédelmi helyzetre pozitívan hat, ha a magánszemélyek nagy számban hiteles forrásból tudják meg a tűzvédelmi követelményeket, de ezek az egyszerre nagy számban felmerülő igények, az adott időszakban esetenként lelassítják a munkavégzést. Összesen: **326 db.**

Mivel Kirendeltségünk igen kiterjedt illetékességi területtel rendelkezik, nagy számban fordul elő a kereskedelmi tevékenység és a telephely engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó ügyirat. A jegyzők megküldik a különböző tartalmú és formájú bejelentéseket. Összesen: **2680 db.**

A hatósági osztály közreműködött a Generali Biztosító Zrt. által a társasházak kezelői, tulajdonosai számára szervezett konferencia sorozaton egy a társasházi tüzek és robbanások megelőzése témájú előadás megtartásában továbbá az AEGON biztosító kérésének eleget téve is részt vett egy hasonló témájú előadáson.

A női kézilabda világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódóan részt vettünk a rendezők által szervezett egyeztetésen és felügyeltük a tűzvédelmi érdekek érvényesülését.

5. Tűzvizsgálatok

A helyszíni szemlét, valamint a meghallgatási jegyzőkönyveket alapvetően a KMSZ, illetve a kirendeltség tűzoltósági felügyelője készíti. A tűzvizsgálat lefolytatását a kirendeltség tűzoltósági felügyelője illetve a hatósági osztály munkatársai végzik. A hatósági osztályon jelenleg két fő rendelkezik a tűzvizsgálat végzéséhez szükséges valamennyi képesítéssel, feltétellel. További 2 fő elvégezte a tűzvizsgálói tanfolyamot, a vizsgamunkát megküldték elbírálásra. Arra törekszünk, hogy az osztályról minél több dolgozó szerezzék meg a képesítést, hogy a terhelések minél egyenletesebben jelentkezzenek. A kirendeltség illetékességi területén a vizsgált időszakban 23 tűzvizsgálati eljárás került megindításra.

HIVATALI ÉS HUMÁN FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉG:

Hivatali feladatok:

A hivatali feladatok ellátását - tekintettel arra, hogy ez a szervezeti elem az országos és a területi szinttől eltérően helyi szinten nem létezik – a kirendeltségvezető és a tűzoltósági felügyelő biztosította. Az igazgatóság hivatalával igen hatékony és konstruktív egymás munkáját segítő, támogató együttműködés valósult meg.

A rendezvények lefolytatásában közreműködtünk, a vezetői fórumrendszert az országos és területi szabályozóknak megfelelően működtettük.

A napi pontosítás mellett, minden hét hétfői napján heti kirendeltségvezetői koordinációt, és az igazgatói értekezletet követő első munkanapon havi kirendeltségvezetői értekezletet tartunk. Ezen kívül folyamatos a kapcsolattartás a közbiztonsági referensekkel. Általános tapasztalat, hogy a referensek aktívan közreműködtek a jelentkező feladatok végrehajtásában - a helyi adottságok, lehetőségek és korlátok függvényében. A havi értekezleten való részvételi arányuk átlagosan 82 – 88 % között ingadozott.

Debrecen HTP minden hét szerdai napján heti parancsnoki koordinációt tart, illetve a kirendeltségvezetői havi koordinációt követően tűzoltóparancsnoki havi koordinációt. A heti fórumon részt vesznek a katasztrófavédelmi megbízottak, ÖTP parancsnokok, őr és szolgálat parancsnokok. A havi értekezleten a létesítményi tűzoltóparancsnokok is részt vesznek.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy az igazgatóság kommunikációja hatékony legyen, ennek támogatásához a szükséges sajtóanyagot (fotó, háttérinformáció) megküldtük. A helyi elektronikus és nyomtatott sajtóban az aktualitásokkal kapcsolatosan, a feladatszabásoknak megfelelő számban és időben megjelentünk.

Humán tevékenység:

A megye másik két hasonló szervétől eltérően a debreceni kirendeltség nem rendelkezik humán feladatokat ellátó kollégával. A BM OKF döntésének megfelelően ezeket a feladatokat az igazgatóság humán szolgálata látja el.

A mindennapokban ez sok nehézséget jelent, mivel sok esetben a fentiekől függetlenül szükség van arra, hogy adatgyűjtést/adatszolgáltatást végezzünk az igazgatóságnak, melyet hasonlóan a hivatali feladatokhoz a kirendeltségvezető, a tűzoltósági felügyelő, és a tűzoltóparancsnok végez.

Oktatás – képzés, létszámhelyzet:

Az állomány több tagja felsőoktatási intézmény hallgatója, jellemzően a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, mely kiváló lehetőség a későbbi tiszti állomány képzésére. Az állomány tagjai részt vettek a BM KOK szakmai, a BM OKTF vezető és mestervezető képzéseiben.

A készenléti állománynál az igazgatóság döntésének megfelelően létszámhiányt tartunk. Az elmúlt évben a hatékony szolgálatszervezés miatt minimális túlmunka keletkezett, annak ellenére, hogy segítséget adtunk Hajdúnánás KvK-nak is.

Elismerések – szociális támogatások:

Debrecen KvK tűzoltósági felügyelője Szent Flórián érdemjel elismerésben részesült. Nemzeti ünnepeink alkalmával 20 fő soron kívüli előléptetésben részesült.

BM alkalmazási jogviszony alapján jutalomban részesült 21 fő. Jubileumi jutalmat kapott 7 fő. Soros előléptetés 1 fő, soron kívüli előléptetés 20 fő, soros előresorolás fizetési fokozatban 32 fő. Szolgálati jelet kapott 4 fő. Egy szolgálatteljesítés közben sérült – ma már nyugalomában lévő – kolléga segélyben részesült.

MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG:

A kirendeltség gazdálkodását az igazgatóság végzi, viszont az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási, nyilvántartási, stb. feladatok végrehajtása - a hatósági osztály állományában lévő - gazdálkodási-technikai feladatot ellátó főelőadóra, és a műszaki biztonsági tisztre hárul. 2014 év elején leadásra kerültek a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító nyomtatványok, a bérkompenzáció érvényesítéséhez szükséges dokumentumok, az adónyilatkozatok, valamint az éves cafeteria igények.

Két alkalommal végrehajtásra került a ruhaszemle, melynek során hiányosság nem volt tapasztalható.

A tavalyi évre vonatkozó selejtezés, rovancs, illetve leltár végrehajtása is megtörtént. Elvégeztük a 12 M e. r. , valamint a 10M e. r. ruházati cikkek méret felmérését a 2014. évi természetbeni ellátáshoz, majd ezek kiosztása december hónapban meg is valósult. A ruhapénz számláinak, valamint az iskolakezdési támogatás számláinak begyűjtése, leadása megtörtént.

A kisép üzemanyag, valamint a gépjárművek költségelszámolására negyedévente került sor. Az üzemanyag elszámolása, a védőital felhasználásának alakulása, a készlet igények leadása, a közüzemi órák állásának adatszolgáltatása, a munkába járás költségeinek elszámolása, a havi forgalmazási tervek elkészítése, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás során felmerült költségek adatszolgáltatása, a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata során felmerült költségekkel kapcsolatos adatszolgáltatás, valamint a reptéri biztosítás leadása havi szinten megtörtént.

Az informatika, valamint a rádiók tekintetében a hibákat lejelentjük az informatika szekcióban. A meghibásodások minden esetben kijavításra kerültek, vagy folyamatban vannak.

A készenléti és az ügyintéző gépjárműveinken folyamatos karbantartási munkákat végeztünk, ill. a műszaki vizsgáztatásuk el lett végezve. A tűzoltó és ügyintéző gépjárműveinknél a téli és a nyári időszakra való felkészítést időben elvégeztük.

ÖSSZEGZÉS:

A kirendeltség működését - az előző értékelési időszakhoz hasonlóan - stratégiai végiggondoltság jellemezte, közbiztonsági rendeltetését betöltötte. Mivel a megelőzés valamennyi szakterületen alapvető kérdés, az igazgatóság prognózisaihoz igazodtak hatósági lépéseink, a műveleti képességek.

Kapcsolatunk szorosabbá vált a rendvédelmi és a közigazgatási szervekkel, külön hangsúlyozva az átalakult védelmi igazgatási szereplőkkel történő közös munkát, együttgondolkodást.

Tevékenységünk hatékonyabbá vált, csökkenő ráfordítással, csökkenő esetszám mellett nőtt a megmentett életek száma, a megmentett értékek volumene. Illetékességi területünk minden állampolgára és együttműködő partnere az idén is számíthat a kirendeltség minden munkatársára és a közös helytállásra.

Kérem beszámoló jelentésem elfogadását!

Debrecen, 2015. február 10.

Tisztelettel:

Dr. Nagy Imre
tű. alezredes sk.
kirendeltségvezető