


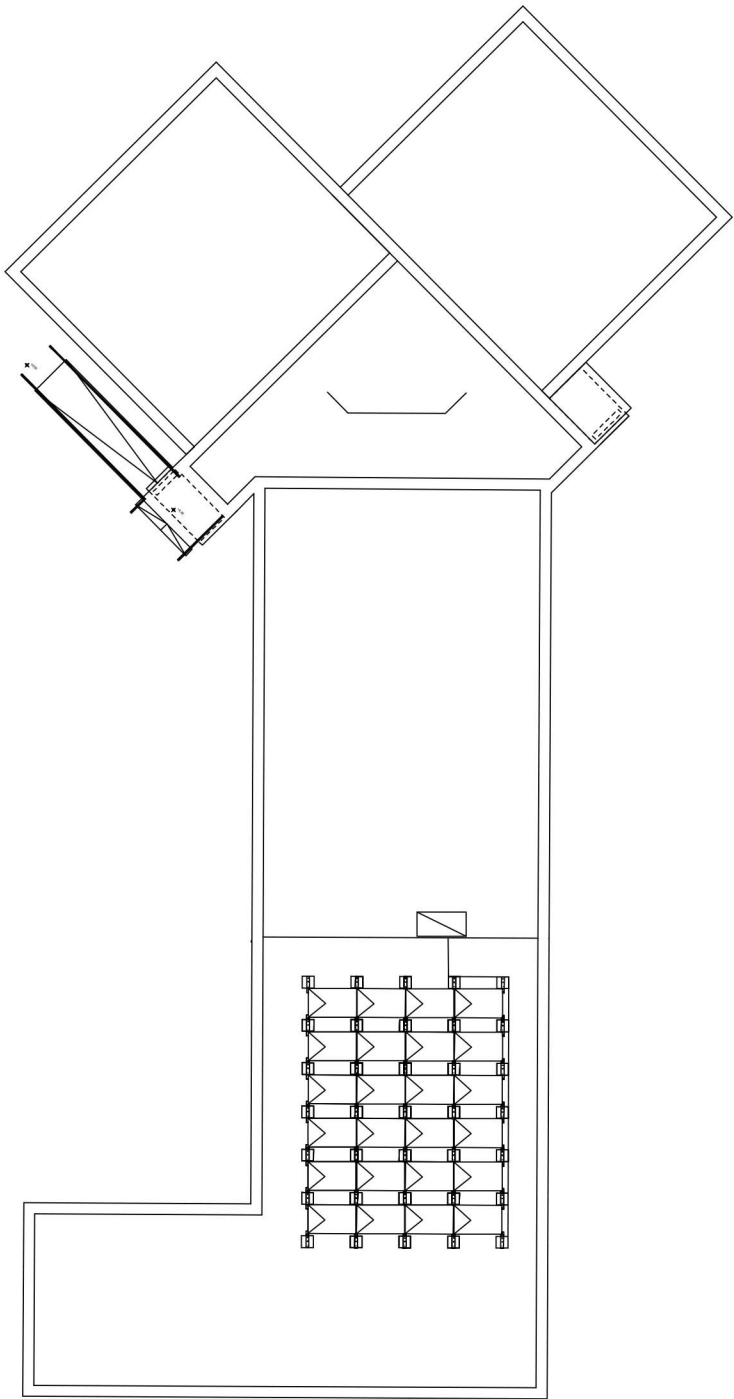

INV1 A1, 12db CS6K 270W
INV1 A2, 12db CS6K 270W

Megjegyzés:

Az épület déli tetőfelületén 24 db napelen panel kerül elhelyezésre.
Stringenként 12-12 db PV panelt kell felfűzni.
A tartószerkezetet korrózióálló inox és alumínium elemekből kell megvalósítani.
A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó rendelkezések utasításait és a szabvány előírásait!
A szerelési terveket, rajzokat a Műszaki Leírással és a költségvetéssel együttesen kell értelmezni!

Megnevezés:				
Rajzszám száma:				
Rajzszám megnevezése:				
Hajdúszoboszló, Aranykapu Óvoda energetikai korszerűsítése				
Tervező megnevezése:				
Aranykapu Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Arany J. 8.				
Rajz megnevezése:				
6 kWp teljesítményű HMKE rendszer PV panel és string kialakítási terv				
Képfelirat:	Méretarány:	Térkép:	Rajzszám:	Változat:
	M=1:50	Külső felv.	R-02	1. változat
Tervező:				
Zsitos Tamás				
V-09-1108				